




Podwieszenie gazociągu na czas robót PRZEKRÓJ A-A

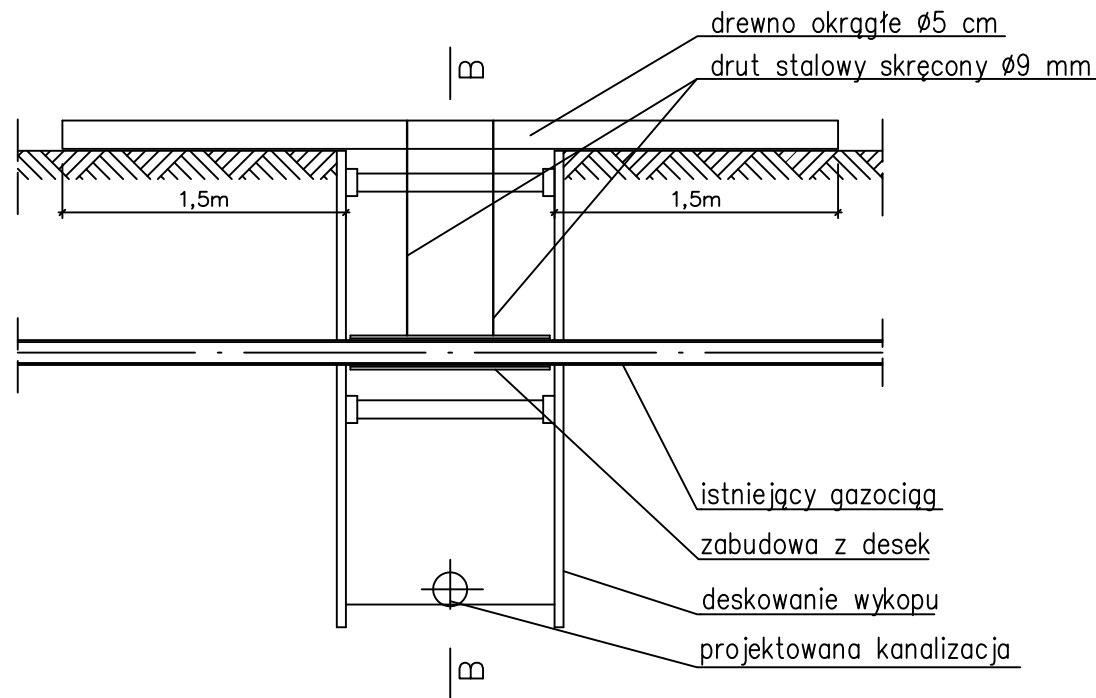

Zabezpieczenie kanału przy skrzyżowaniu z gazociągiem śr/pr

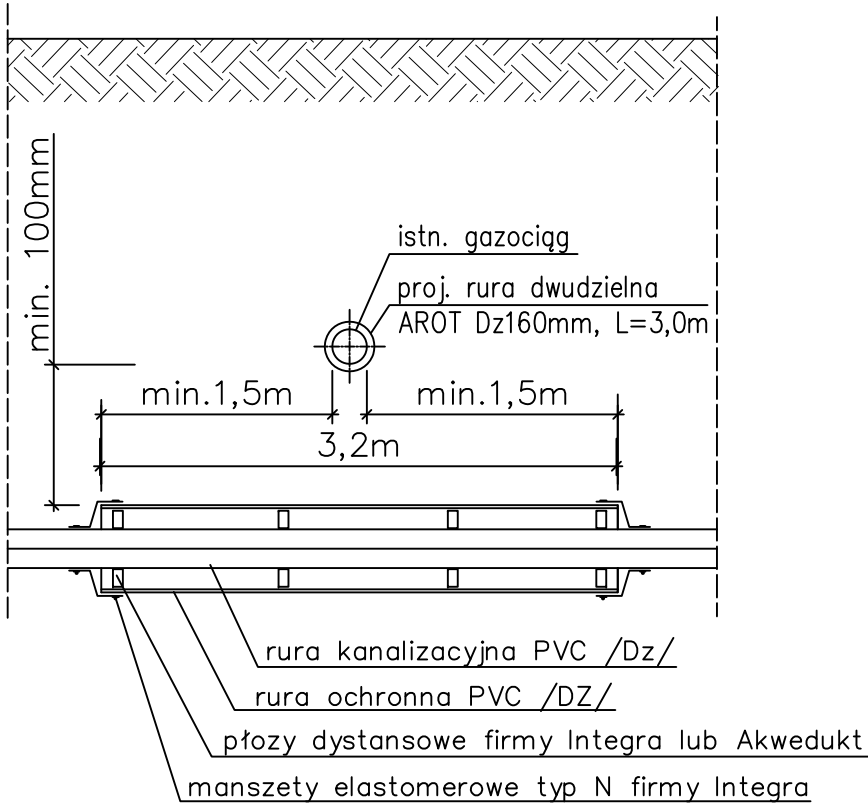

PRZEKRÓJ B-B

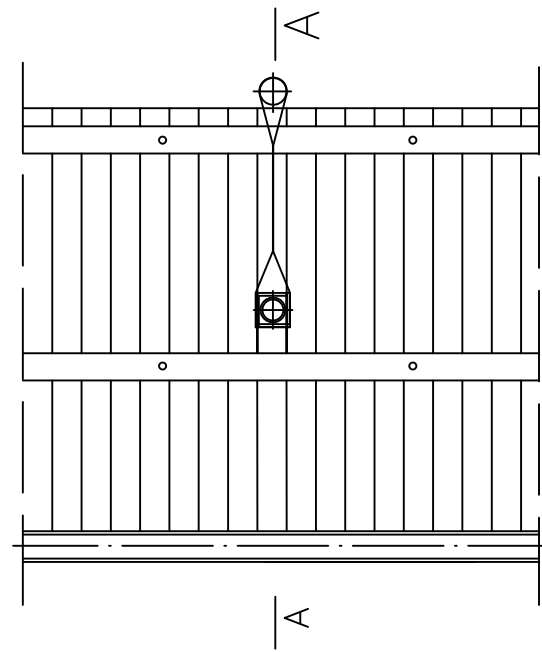

Dobór średnic rur ochronnych oraz typu płyty

Dz	DZ	typ płyty
PVC Dz200	PVCØ315x9,2	typA h=35mm
PVC Dz160	PVCØ250x7,3	typA h=35mm

- UWAGA:
- 1 Prace w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie
 - 2 Prace przy skrzyżowaniach z gazociągiem prowadzić pod nadzorem pracownika RG Cieszyn
 - 3 Dodatkowo na gazociągu założyć rurę dwudzielną typu AROT Dz160mm, L=3,0m

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 1			
Projektował: mgr inż. J. Jarząb upr.nr 570/01 Kt	Inwestor: Gmina Cieszyn Rynek 1, 43-400 Cieszyn		
Sprawdził: mgr inż. A. Jarząb upr.nr 359/01 Kt	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Odległej w Cieszynie – projekt zamienny		
Tytuł rys.: Zabezpieczenie gazociągu			
Data: 12.2012	Nr zlec.:	Skala:	Nr rys.: 6