

1. Część ogólna.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

„Sieć cieplna odgałęzienia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie”.


1.2 Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem robót jest doprowadzeniem przyłącza sieci cieplnej do budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Miarki 15.

Projektuje się ułożenie rurociągów preizolowanych o średnicy 2 x DN 32/110 mm. Przyłącze zostanie wyprowadzone od odgałęzienia sieci cieplnej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kraszewskiego.

Wykonawca przygotowuje i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia :

- ◆ **schemat montażowy rurociągów cieplnych,**
- ◆ **schemat wykonawczy instalacji alarmowej, zaoferowanego systemu rurociągów preizolowanych.**

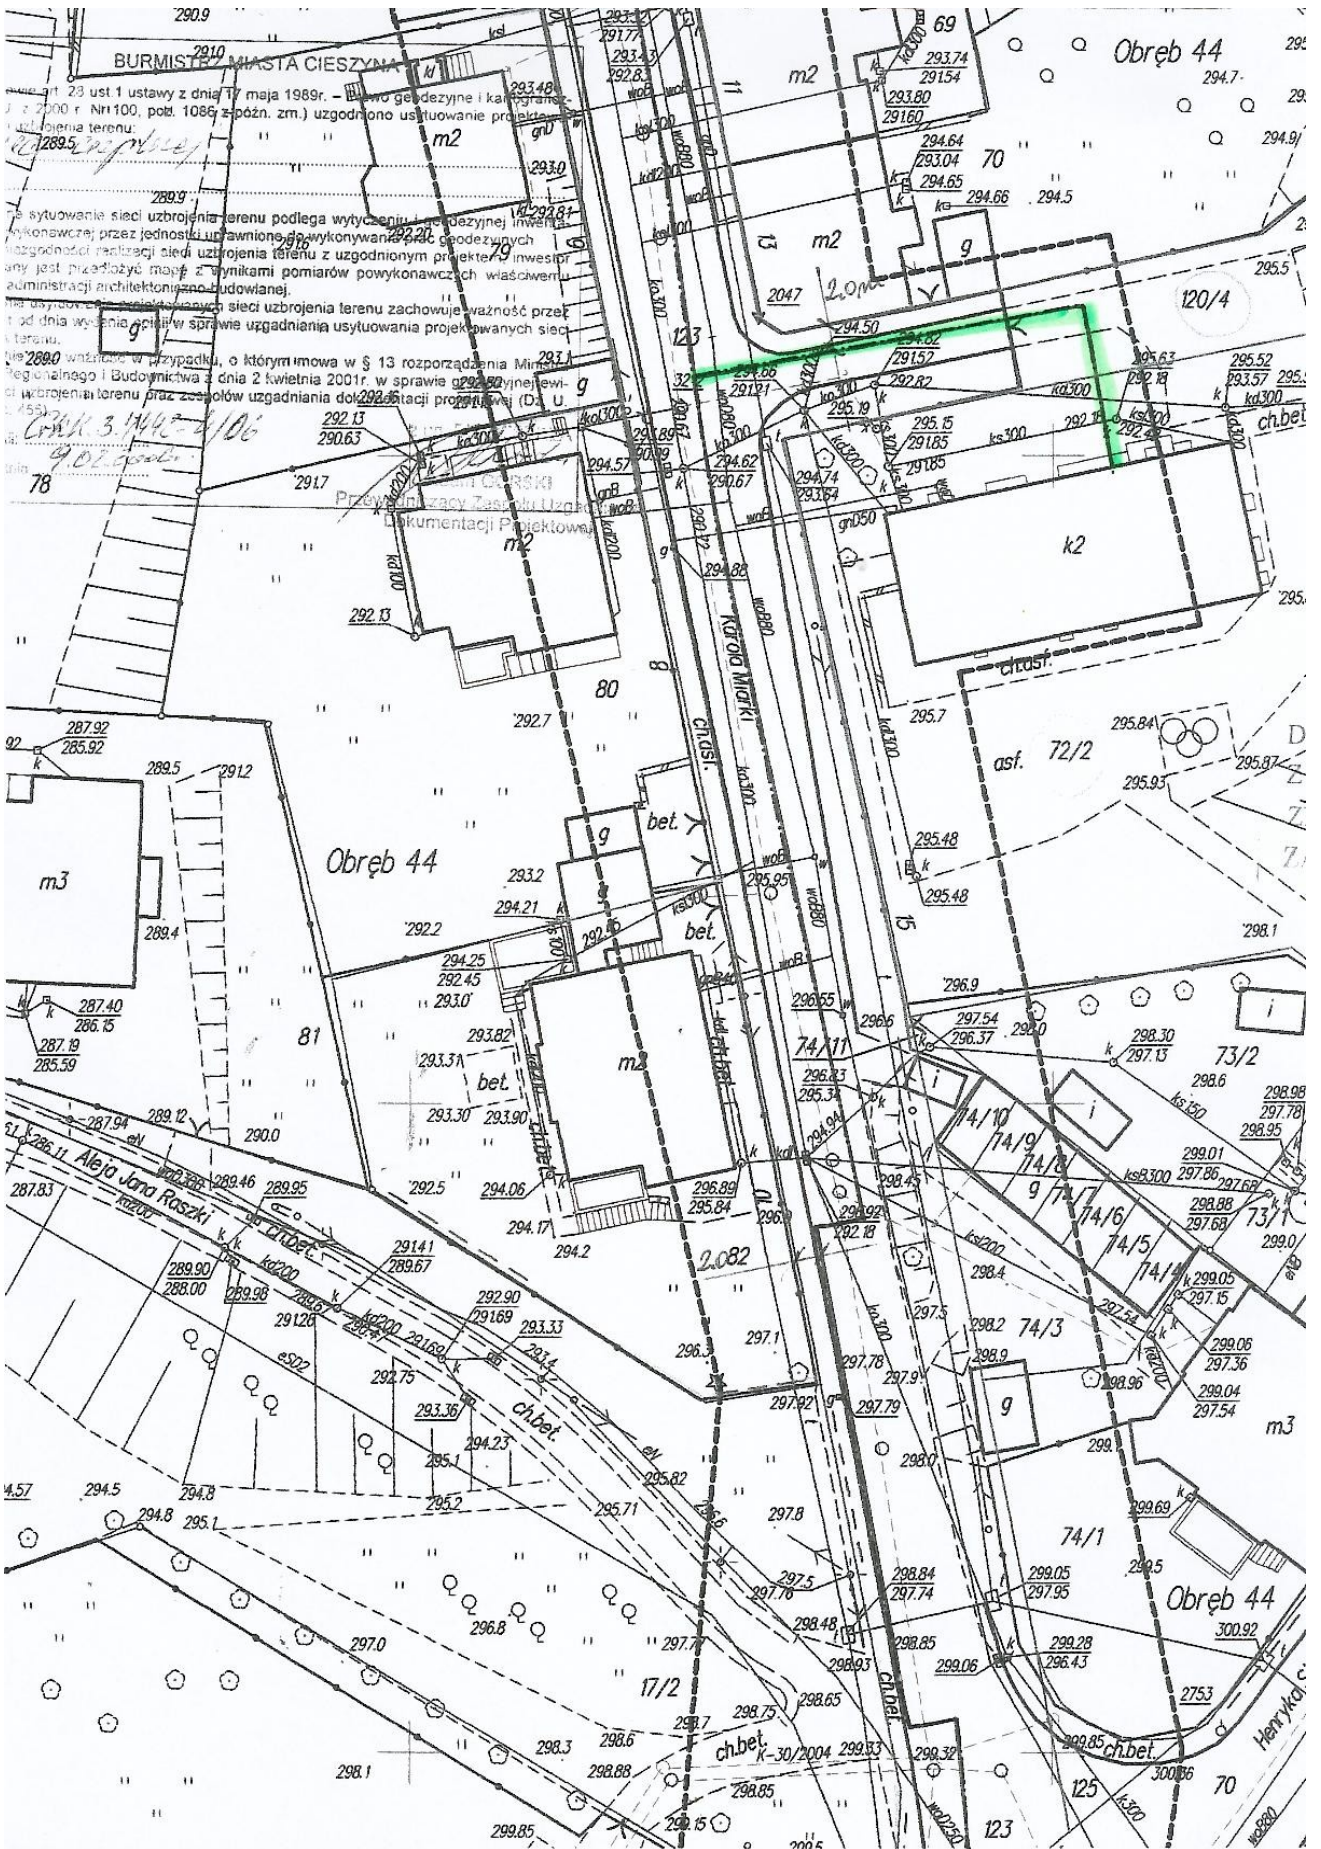

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z 2000 r. Nr 100, podl. 1086 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu:
Sytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu na bieżącej inwestycji wykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych w zgodności z realizacją sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestycyjnym jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwej administracji architektoniczno-budowlanej.
Mapa usytuowania i stanowiąca część dokumentacji projektowej zachowuje ważność przed dniem wyłączenia gminy w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Wskazano w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie ogólnych wytyczeń uzbrojenia terenu przez zespołów uzgadniania dot. dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 2106)

289.5

292.13
290.63

78

Przebieg linii wodociągowej

Dokumentacji Projektowej

Obwód 44

Obwód 44

120/4

287.83
287.11
Aleja Jana Pawła

287.83
289.90
288.00
289.98

289.46
289.95
291.07
291.26
291.60

289.20
291.69
293.33

292.90
291.26
293.36
294.23
295.1

292.75
294.8
295.1
295.2
295.71

297.0
296.8
297.7
297.7

298.1
298.3
298.6
298.88
298.85

299.1
299.15
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

292.13

292.7

292.7

292.7

292.2

294.25
292.45
293.0

293.82
293.31A
293.30
293.90

292.5

294.06
294.17

291.41
289.67

292.90
291.69
293.33

292.75
294.23
295.1

292.90
291.26
293.36
294.23
295.1

292.75
294.8
295.1
295.2
295.71

297.0
296.8
297.7
297.7

298.1
298.3
298.6
298.88
298.85

299.1
299.15
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

299.85
299.85

293.12
291.77
293.33
292.8

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.0
293.48
293.0

293.74
291.54
293.80
291.80

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.64
293.04
294.65
294.66

294.7

294.9

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5

294.5


294.5

294.5

294.5


294.5

294.5

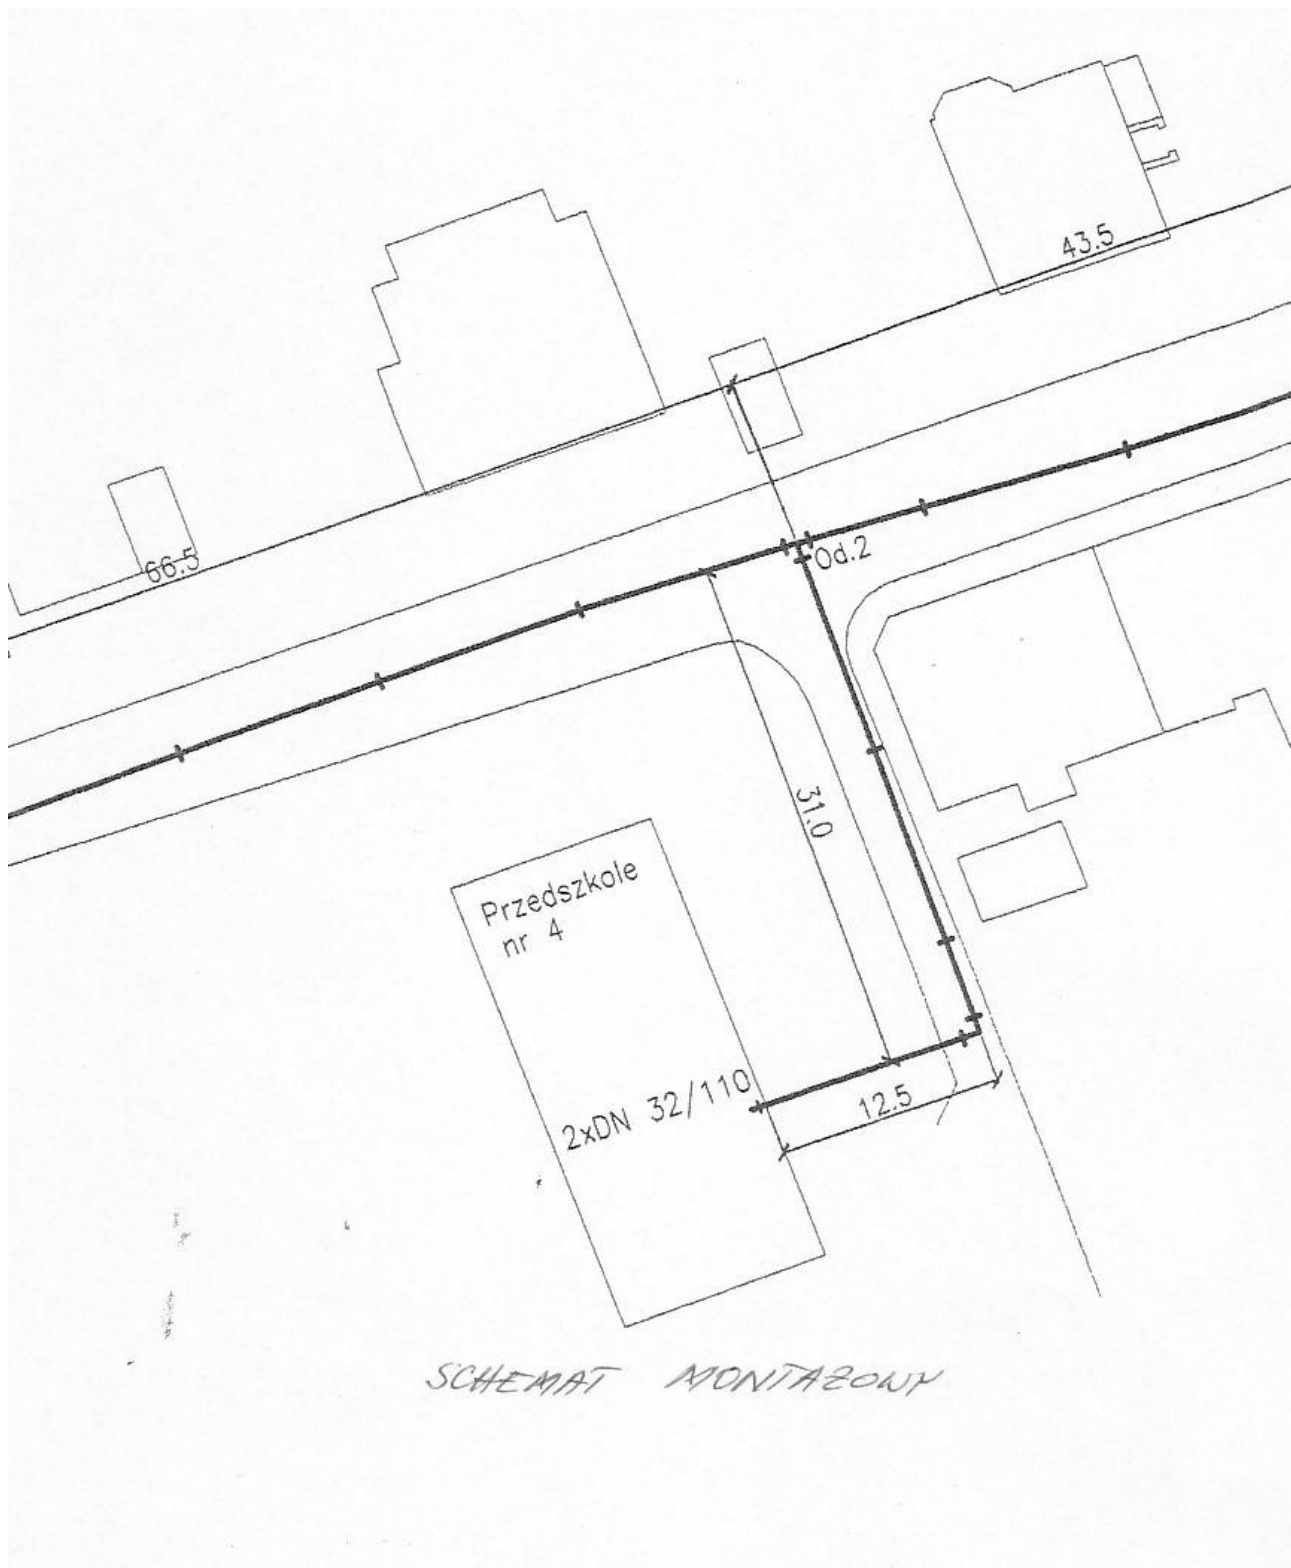

PROFIL PODZIEMNY PRZEWODNIA

Od.2

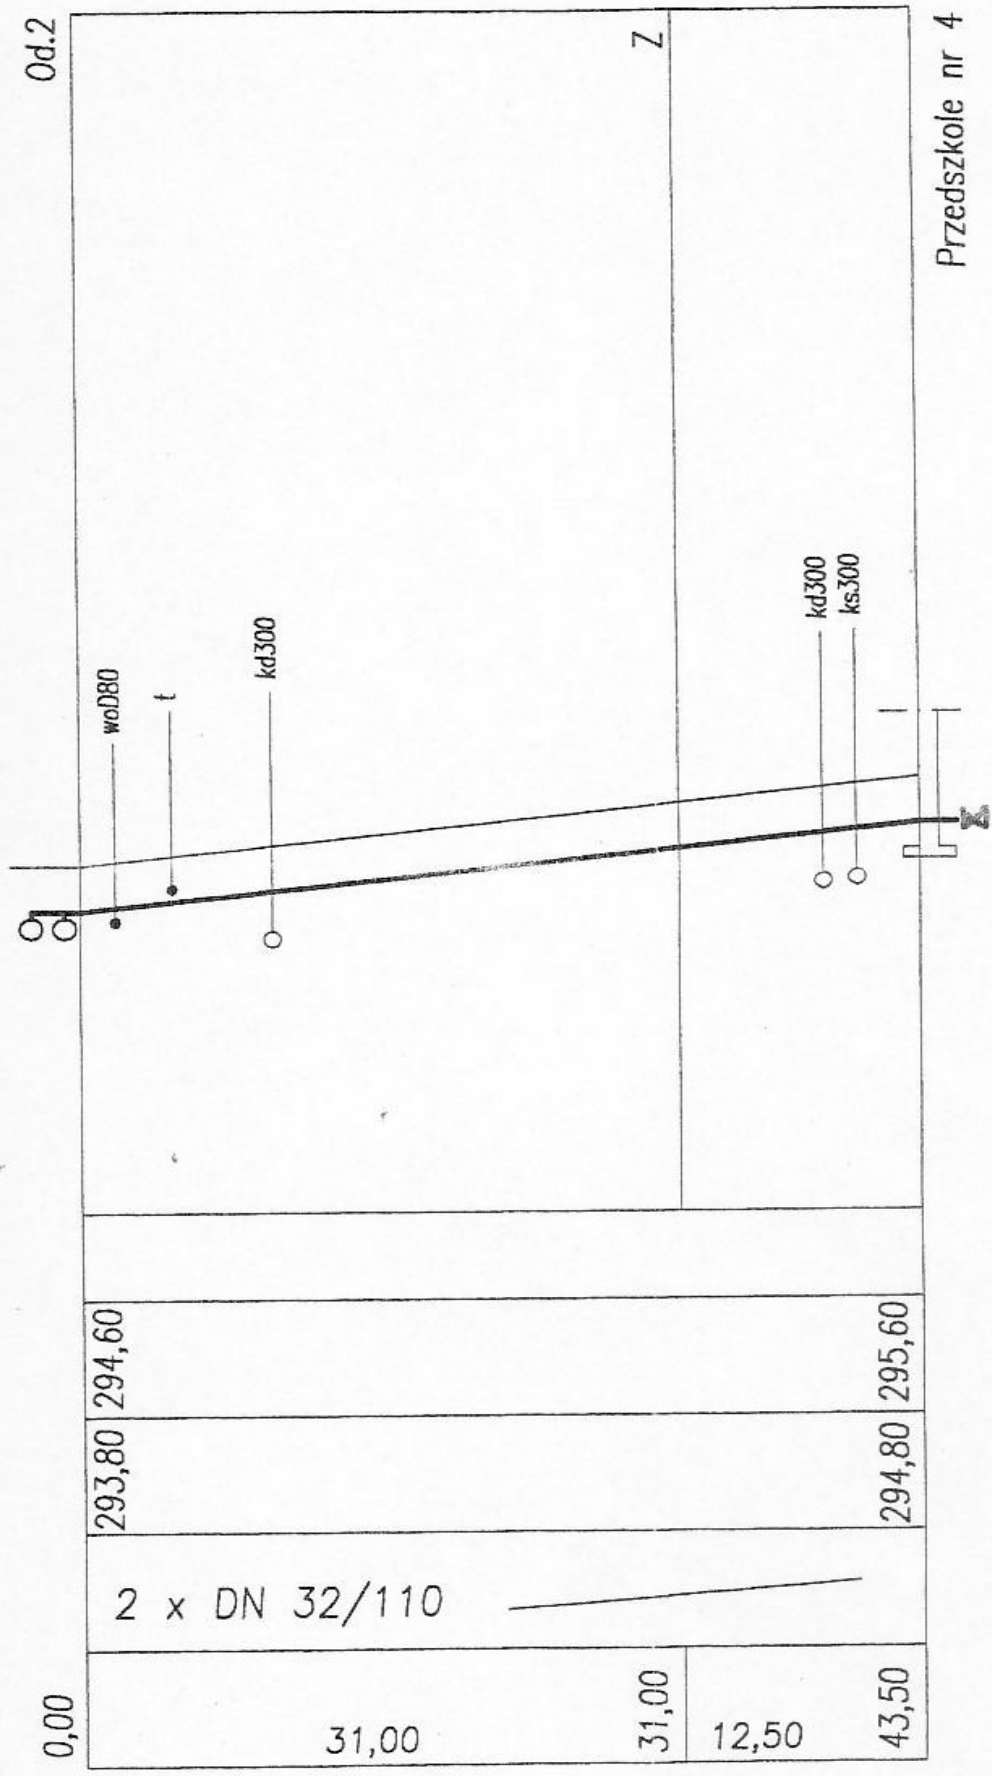

Przedzskole nr 4

0,00


31,00	293,80	294,60	294,80	295,60
2 x DN 32/110				

31,00

12,50

43,50

Z

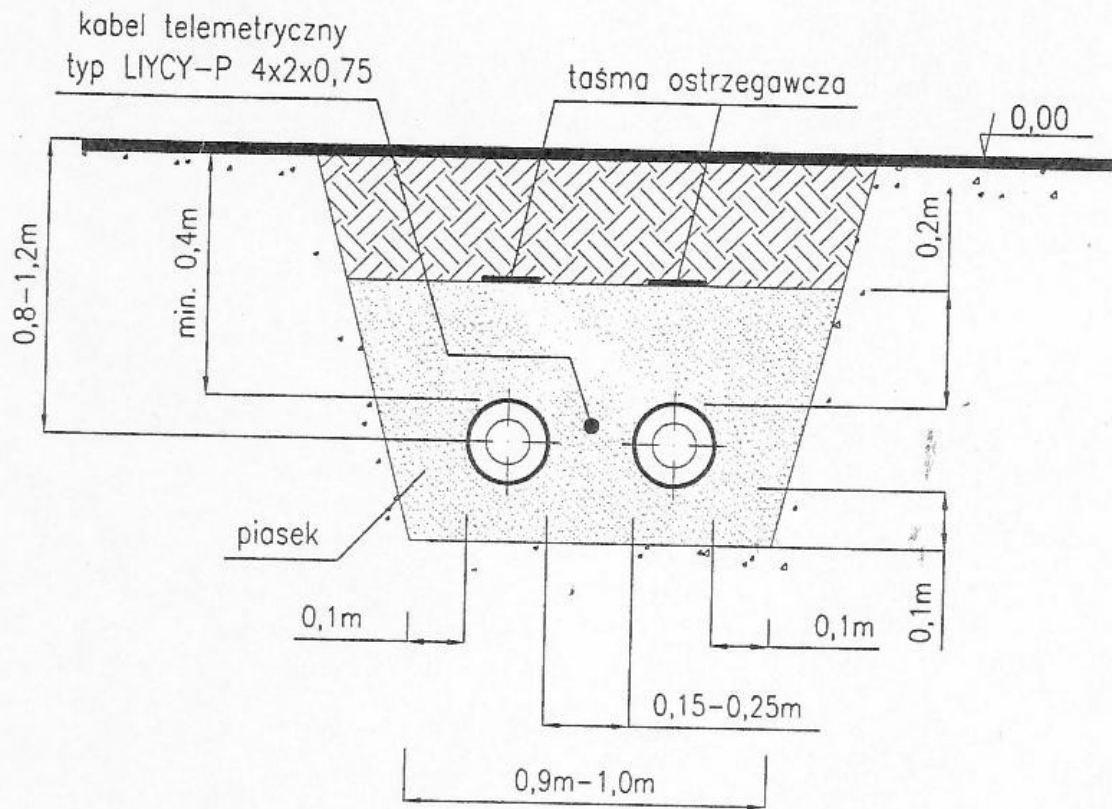


Przekrój poprzeczny wykopu

Sprzedawca Bogdan Liszka
Data dostawy 06-02-21
Warunki płatności Płatne do 30 dni
Bank BRE Bank S.A.


Wasz znak: Przyłącze do przedszkola
Metoda dostawy:

Nr konta 33114010490000331118001001

Kod	Nazwa	J.m.	Ilość
5122	RURY 42/110 RURA 12M KOLANA	SZT	7,00
7682	42/110 KOLANO 90ST MUFY	SZT	2,00
20078	110 MUFA TERMOKURCZLIWA	SZT	12,00
8103	PIANKA NR3 PIERŚCIEŃ GUMOWE	SZT	12,00
1361	110 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY KOŃCÓWKI TERMOKURCZLIWE	SZT	4,00
1827	110 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA ZAWORY NAVAL	SZT	2,00
Z284407	ZAWÓR NAVAL DN32 PN40 SP	SZT	2,00

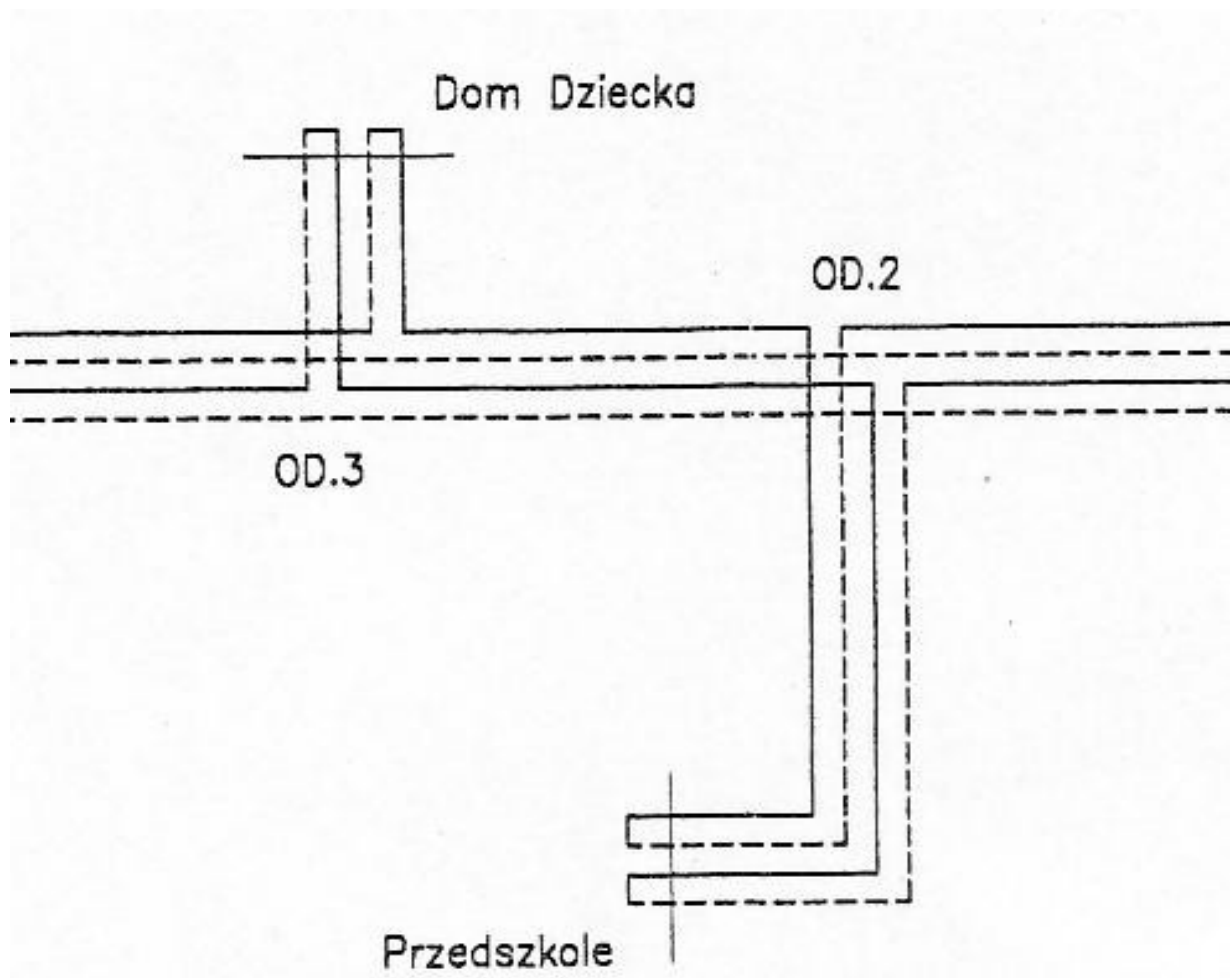

*SCHEMAT INSTALACJI
ALARMOWEJ*

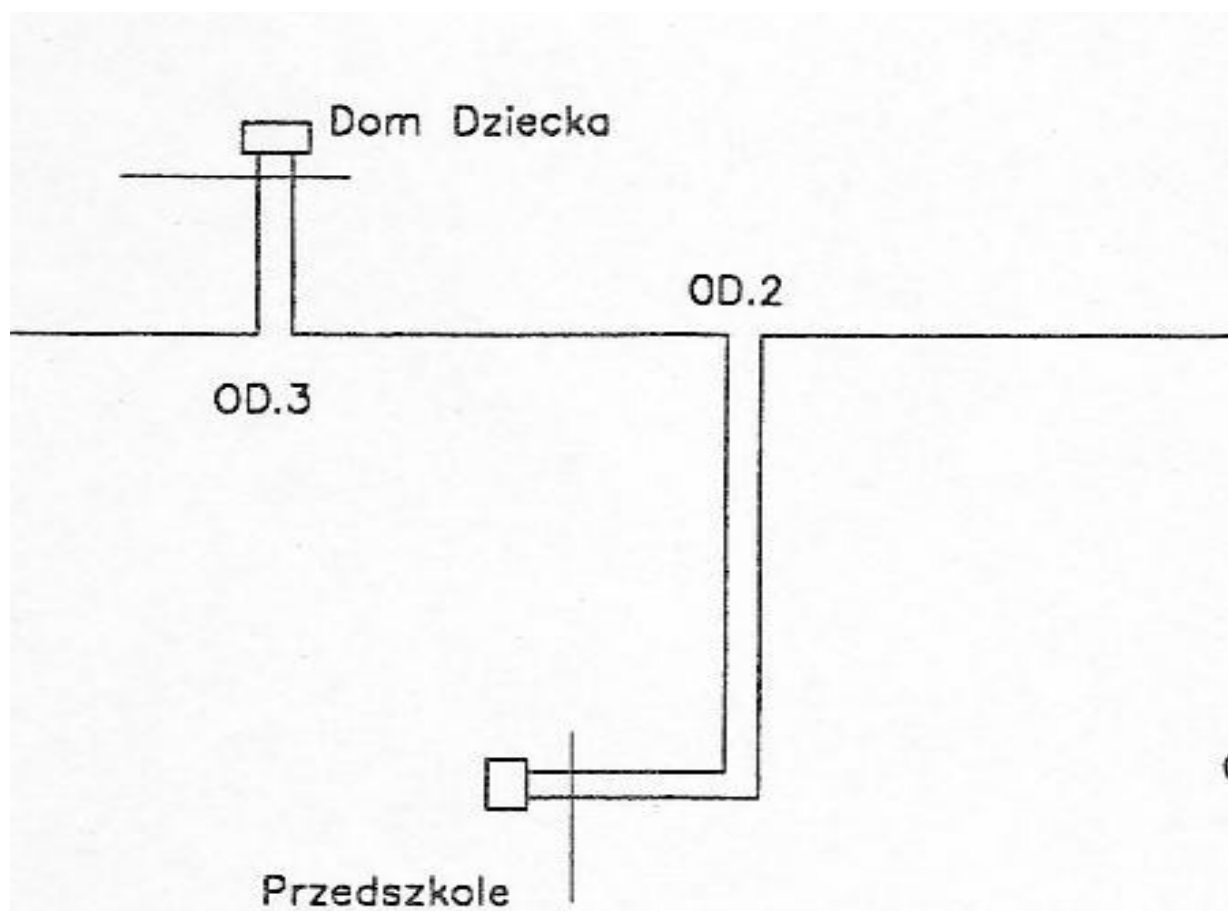

*SCHEMAT UŁOŻENIA
KABLA TELEMETRYCZNEGO*