



PRZEKRÓJ A-A

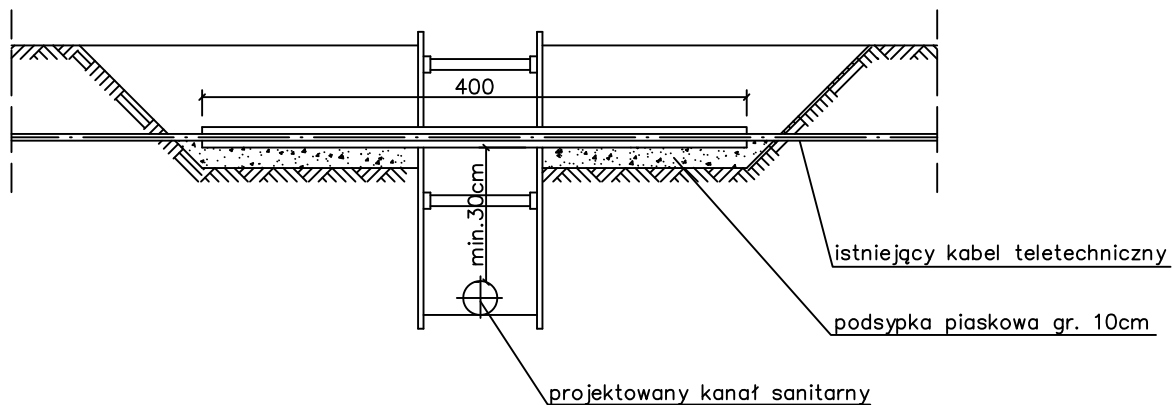

RZUT POZIOMY

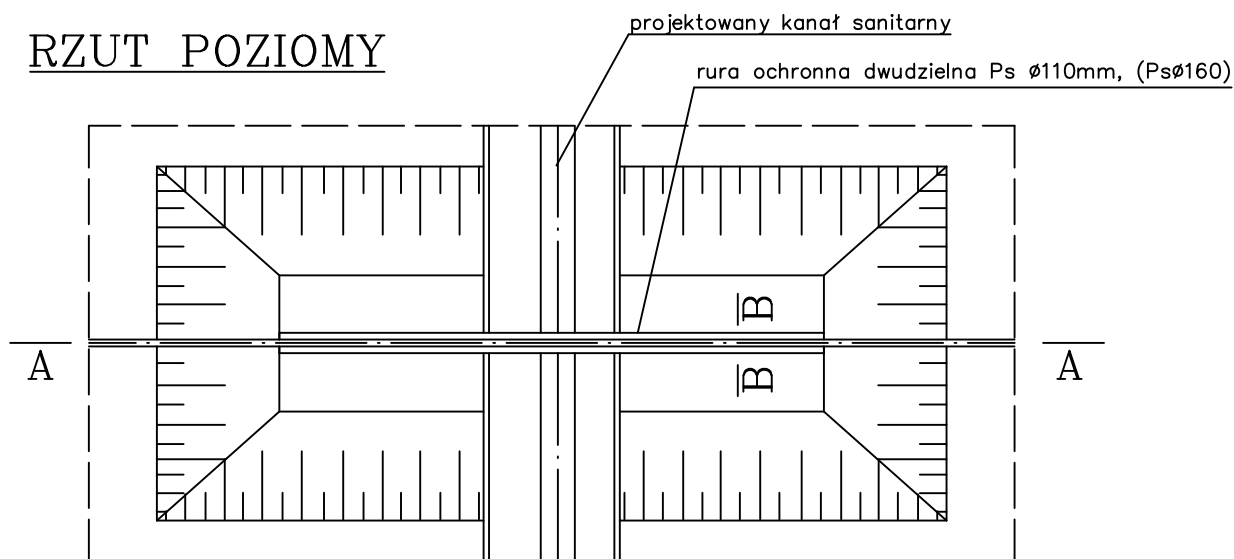


PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

1. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową
2. Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami teletechnicznymi należy prowadzić pod nadzorem właściciela uzbrojenia podziemnego

 HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 1			
Projektował: mgr inż. J. Jarząb upr.nr 570/01 Kt	Inwestor: Gmina Cieszyn ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn		
Sprawdził: mgr inż. A. Jarząb upr.nr 359/01 Kt	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy remontu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Borsuczej i Zajęczej w Cieszynie		
	Tytuł rys.: Zabezpieczenie kabla teletechnicznego		
Data: 11.2008	Nr zlec.: 7/08	Skala: .	Nr rys.: 5