


Projektant:	HYDROEKO Jerzy Jorzęb 43-400 Cieszyn, ul. Z. Kossak-Szatłowski 10/14
Investor:	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stowicza 59, 43-400 Cieszyn
Temat:	Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej, Szarotki i Osiedlowej w Cieszynie - Kalembece - etap I
Tytuł rysa:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej od T14-T14.1, T16-T16.7, T16.1-T16.1.4
Sprawił:	mgr inż. A. Jorzęb
upr. inż. 859/01 KT	
Data:	10.2004
Nr zlec.	12/03
Nr rysa:	15

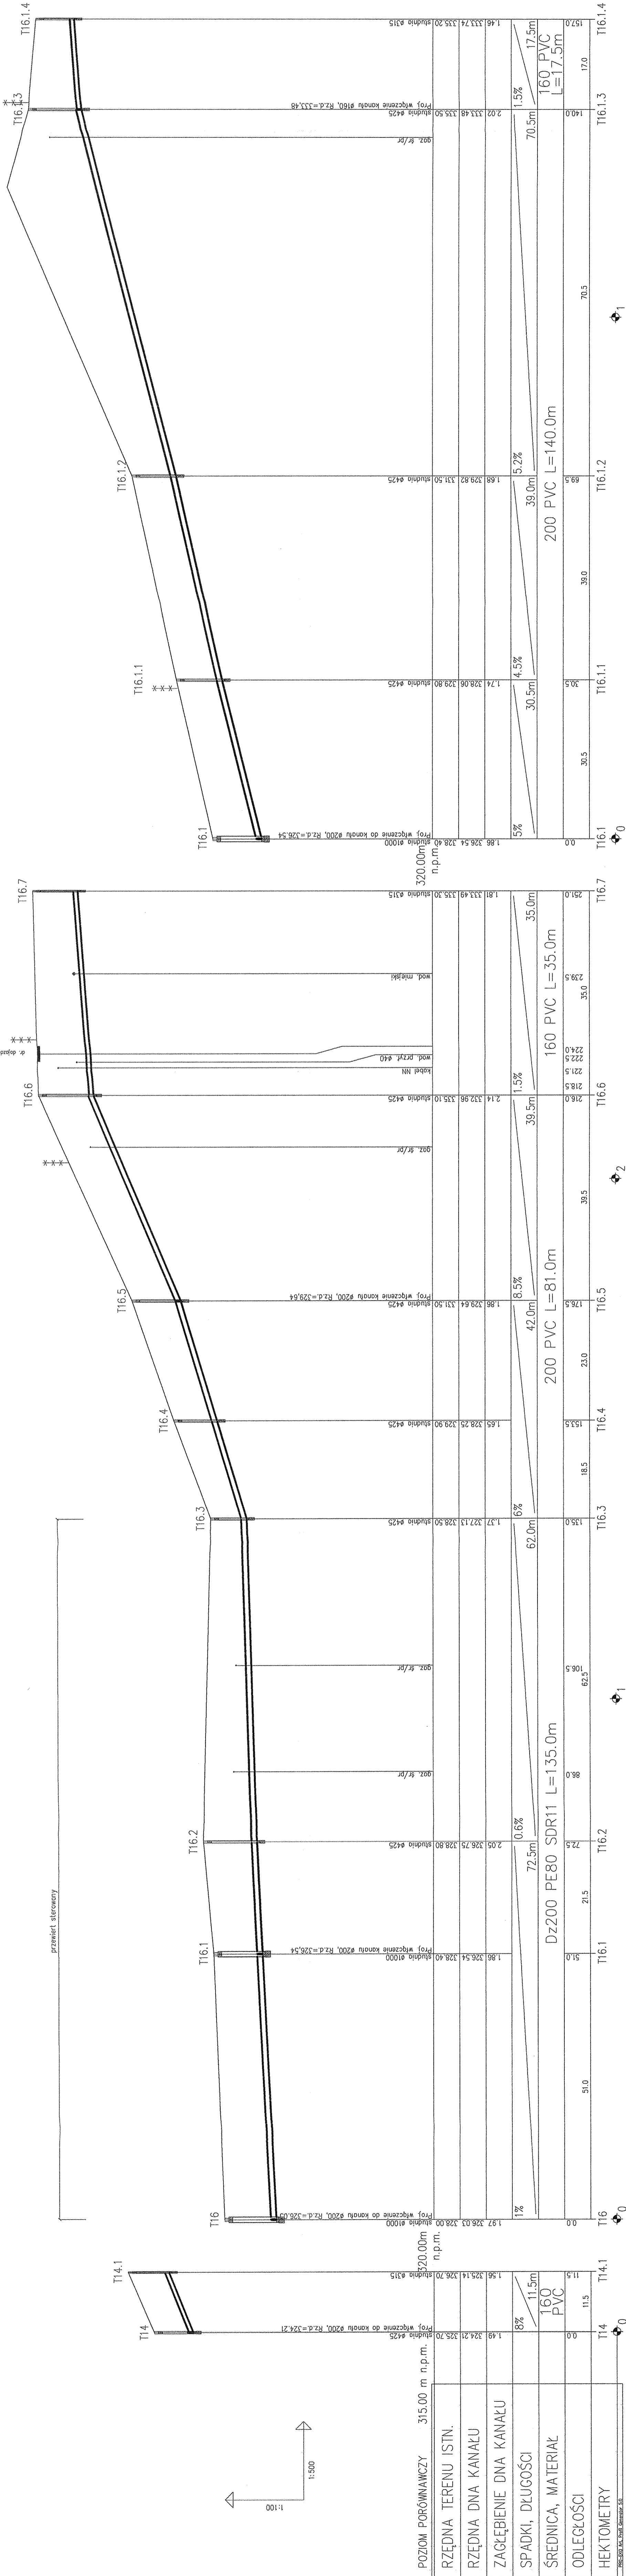

POZIOM PORÓWNAWCZY	315.00 m n.p.m.	studnia ø315	320.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.56 325.14 326.20	studnia ø425	325.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.49 324.21 325.20		325.20
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.56 325.14 326.20		326.20
SPADKI, DŁUGOŚCI	8%		11.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160		PVC
ODLEGŁOŚCI	0.0		11.5
HEKTOMETRY	0.0		0.0

POZIOM PORÓWNAWCZY	320.00m n.p.m.	studnia ø315	320.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.81 323.49 325.30	studnia ø425	325.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.74 322.56 323.55		323.55
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.86 323.64 325.45		325.45
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%		39.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160		PVC
ODLEGŁOŚCI	221.5		222.5
HEKTOMETRY	218.5		218.5

POZIOM PORÓWNAWCZY	320.00m n.p.m.	studnia ø315	320.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.68 329.64 331.50	studnia ø425	331.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.74 328.06 329.80		329.80
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.86 329.64 331.50		331.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.5%		30.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	200		PVC
ODLEGŁOŚCI	30.5		30.5
HEKTOMETRY	30.5		30.5

POZIOM PORÓWNAWCZY	320.00m n.p.m.	studnia ø315	320.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.46 333.74 335.20	studnia ø425	335.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.46 333.74 335.20		335.20
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.46 333.74 335.20		335.20
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%		70.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160		PVC
ODLEGŁOŚCI	140.0		140.0
HEKTOMETRY	140.0		140.0

POZIOM PORÓWNAWCZY	320.00m n.p.m.	studnia ø315	320.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.86 326.54 328.40	studnia ø1000	328.40
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.86 326.54 328.40		328.40
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.86 326.54 328.40		328.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	5%		17.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160		PVC
ODLEGŁOŚCI	157.0		17.0
HEKTOMETRY	157.0		17.0