



POZIOM PORÓWNAWCZY		280,00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		287,20	283,20
RZĘDNA DNA KANAŁU		285,40	285,45
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1,80	2,00
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU		2,68	2,88
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	21,60m	7% / 15%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz2200 L=44,40m	
ODLEGŁOŚCI		5,21	5,32
		21,60	21,60
HEKTOMETRY	S1	0	0



ulica Dworkowa
droga asfaltowa

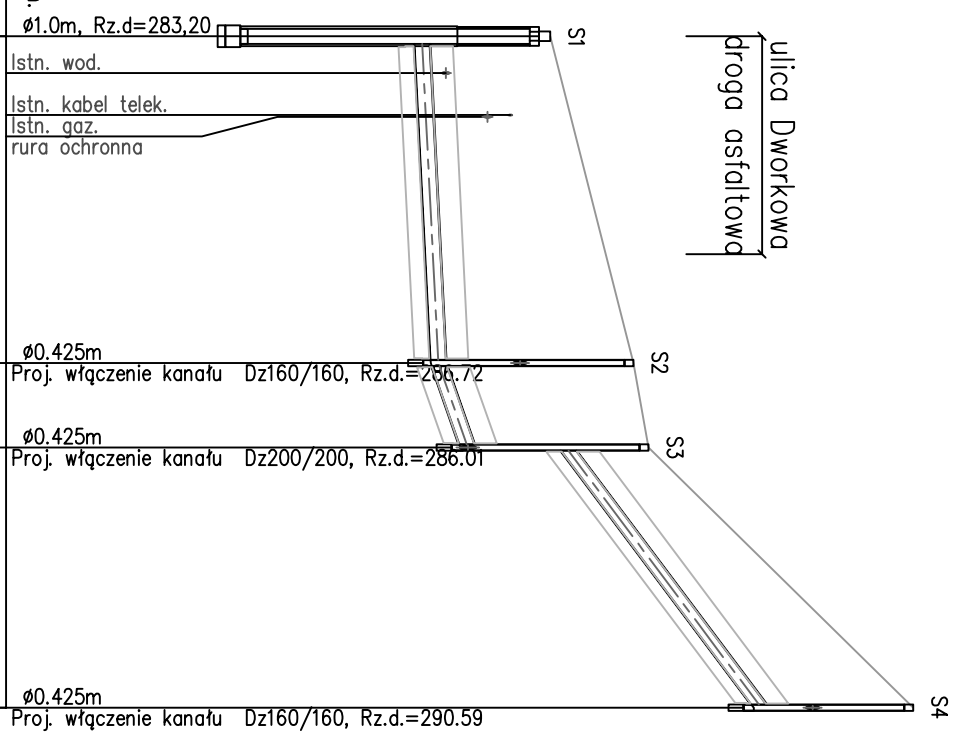

275,00m n.p.m.		0,00	
S2		2,88	2,68
S2a		1,78	1,58
S2b		1,70	1,50
Dz160/160		2%	
8,60		8,60	
S3		2,69	2,49
S3.1		1,91	1,71
Dz2200/200		1,5%	
11,80		11,80m	

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMI" Sp. z o.o.	
43-450 USTRONŃ ul. Ogrodowa 26 tel. 033 - 854 33 36	
Investor:	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń
Obiekt:	Cieszyń - rejon Wzgórze
Temat proj.: Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
Temat rys.: Profil podłużny kanału ciągu "S"	
Projektował:	mgr inż. M. Sztetek
nr upr.:	55/91
Sprawdzający:	
nr upr.:	169/81
DATA: listopad '04'	
nr rys.: 6	