
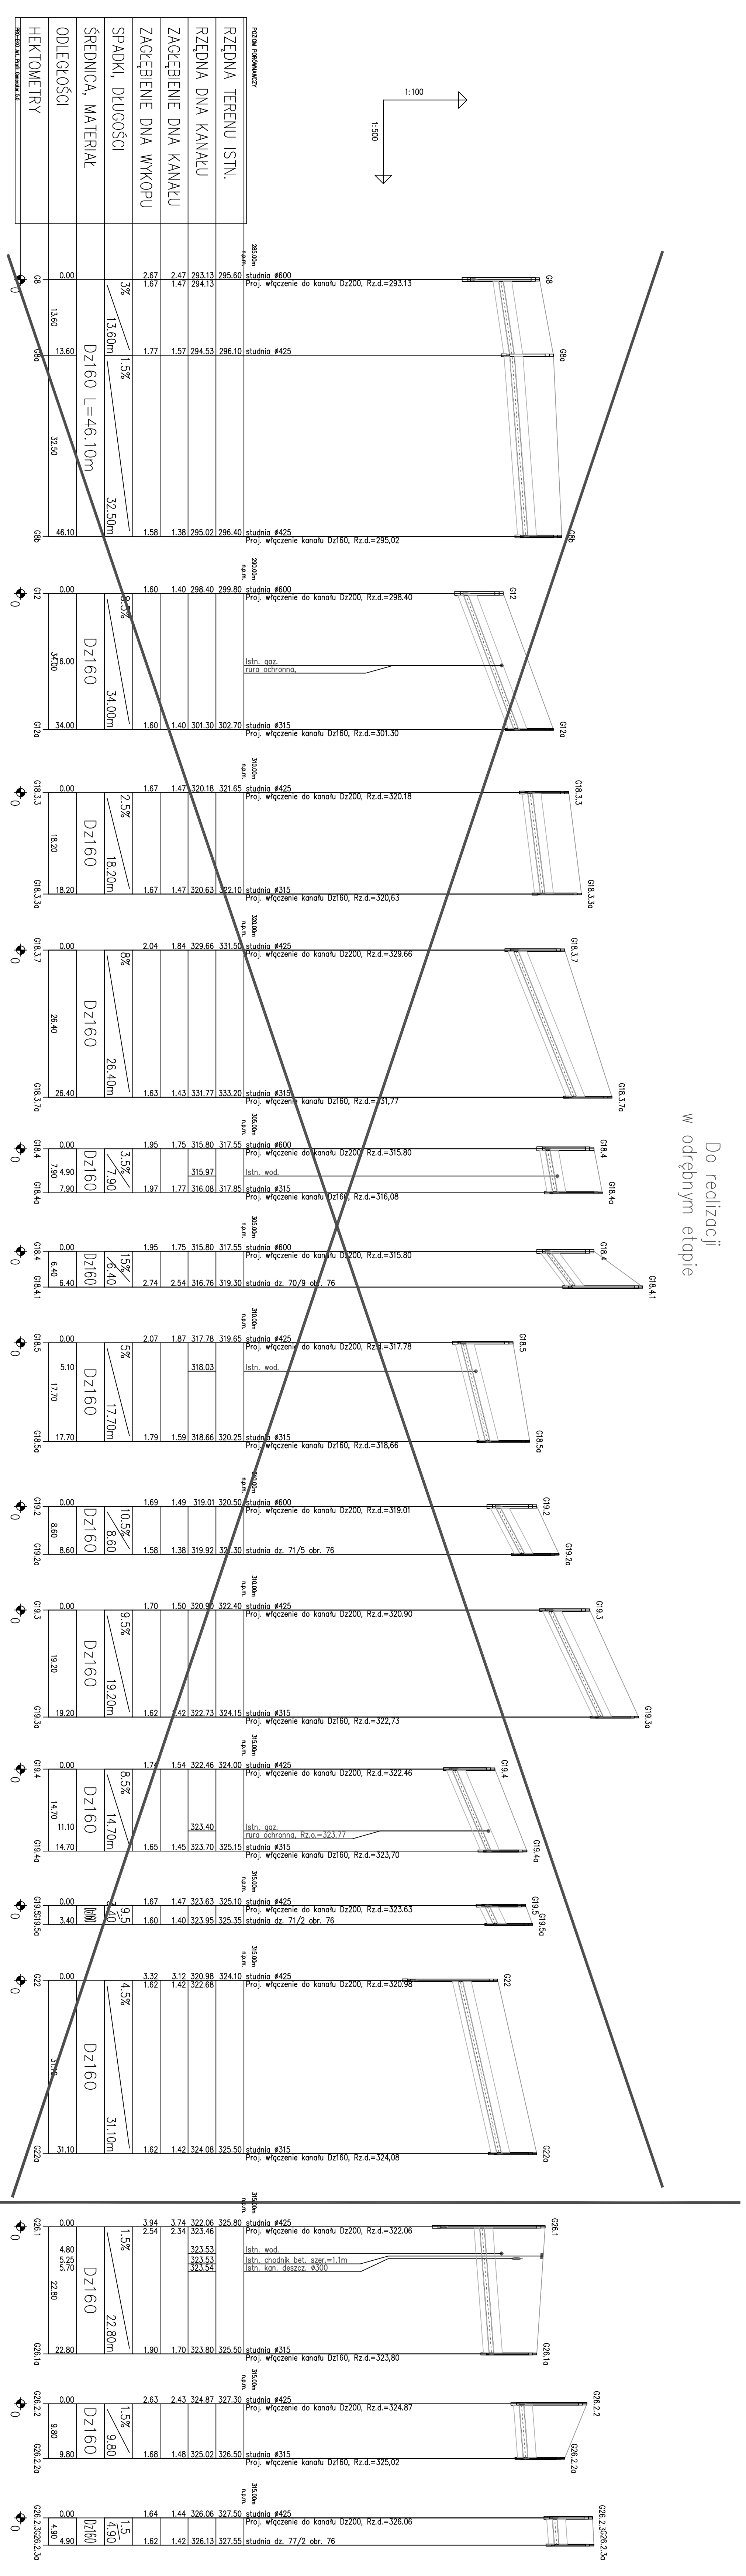


Do realizacji  
w odrębnym etapie

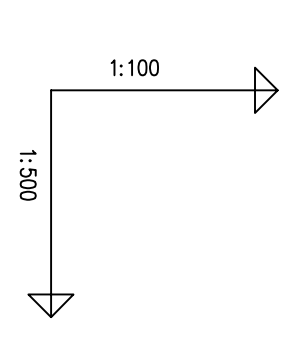

POZIOMY PRZEKROJ		285.00m n.p.m.	293.13	295.60	studnia #600	Proj. włączenie do kanału Dz200, Rz.d.=293.13
RZĘDNA TERENU ISTN.		285.00	293.13	295.60	studnia #425	Proj. włączenie kanału Dz160, Rz.d.=295,02
RZĘDNA DNA KANAŁU		283.13	294.13	296.10		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.47	294.53	296.10		
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU		1.67	294.53	296.10		
SPADKI, DŁUGOŚCI	3%	13.60	1.57	1.58		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz160 L=46.10m	13.60				
ODLEGIŁOŚCI	32.50m	13.60				
HEKTOMETRY	46.10	13.60				
0		G8	G8a	G8b		
0		G12	G12a			
0		G18.3.3	G18.3.3a			
0		G18.3.3a	G18.3.3b			
0		G18.3.7	G18.3.7a			
0		G18.3.7a	G18.3.7b			
0		G18.4	G18.4a			
0		G18.4	G18.4.1			
0		G18.5	G18.5a			
0		G19.2	G19.2a			
0		G19.3	G19.3a			
0		G19.4	G19.4a			
0		G19.5	G19.5a			
0		G22	G22a			
0		G26.1	G26.1a			
0		G26.2.2	G26.2.2a			
0		G26.2.3	G26.2.3a			

PRZEJŚNOSPRAWNOŚĆ TECHNICZNO-HANDLOWA "TAM" Sp. z o.o.	
43-450 UL. STRONIA 10, OPOLE 46-103-854 53 56	
Inwestor: Zarząd Gospodarki Komunalnej	
ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń	
Objekt: Cieszyń- rejon Mieszko	
Temat proj.: Projekt kameralnej sanitarny i grawitacyjnej	
Temat rys.: Profil podłazny i drogi dojazdowej	
Temat rys. części: Profil podłazny od przyłączy do kanału bocznego ciągu "G"	
Projektował mgr inż. M. Sztefek	Skala 1:100/500
nr. proj.: 59/91	nr. proj.: 23/04
Opracował: mgr inż. A. Gogółka	DATA: wrzesień 04
mgr inż. B. Landzin	nr. rys.: 78
Weryfikował: inż. E. Koberka	
nr. upr.: 169/81	