
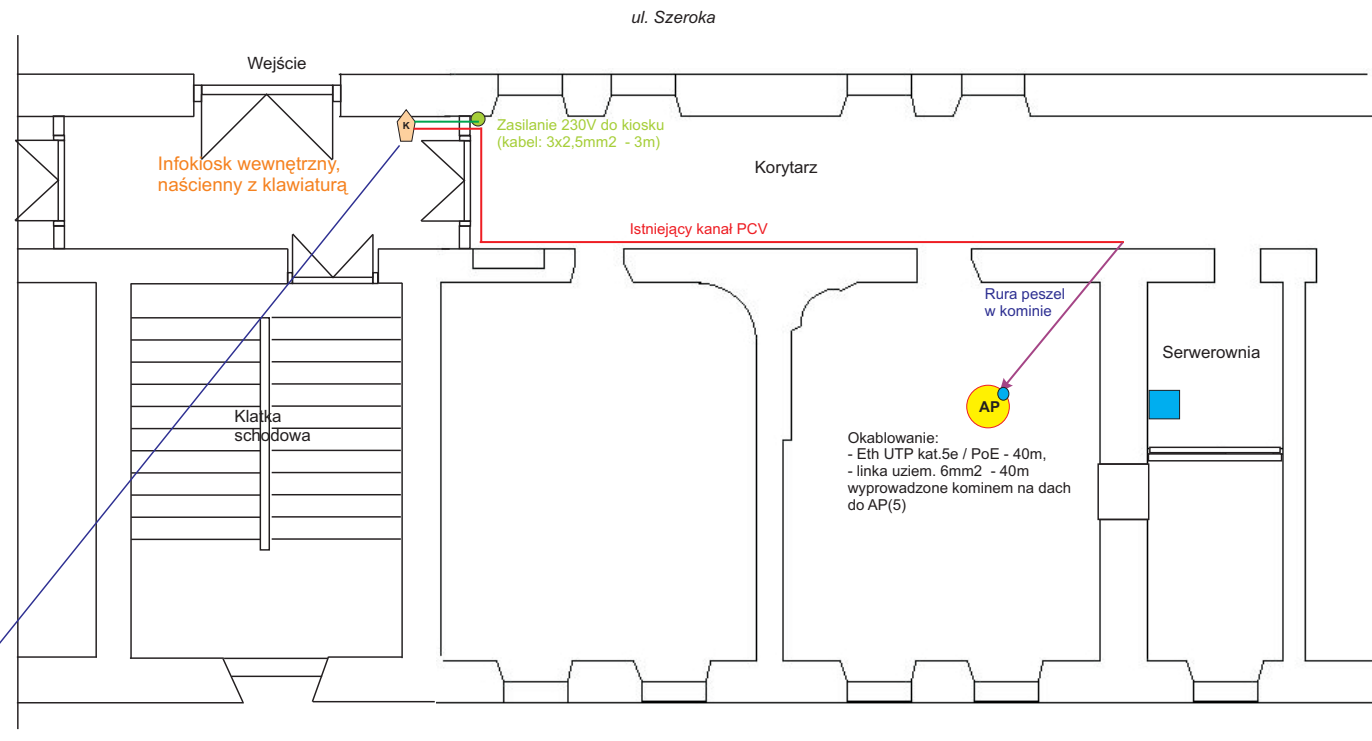


# Infokiosk "SP-Szeroka" (Kw7)

## Infokiosk - Starostwo Powiatowe (ul. Szeroka)

Łącze radiowe 5 Ghz (36Mb/s)  
- do węzła PIAP w UM

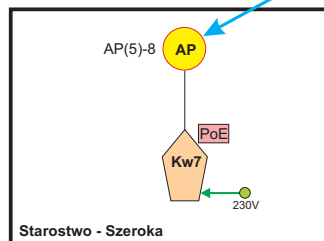

### UWAGA:

Infokiosk należy zamontować na ścianie obok drzwi, zasilacz PoE zamontować w obudowie infokiosku, kabel zasilania 230V doprowadzić podtynkowo z istniejącego przyłącza (puszki rozdzielczej), kabel sygnałowy UTP i uziem. doprowadzić istniejącymi i nowymi kanałami PCV oraz rurą peszel prowadzoną w kominie wentylacyjnym na dach budynku. Na dachu, na kominie zamontować AP z wykorzystaniem uchwyty antenowego.

Temat:	Projekt systemu PIAP w Cieszynie	Data:	21.09.2009
Rys:	Infokiosk "SP - Szeroka" (Kw7)	Nr.rys:	12
Obiekt:	Starostwo Powiatowe w Cieszynie	Skala:	Xx
Adres:	43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13		
Inwestor:	Gmina Cieszyn		
Projektant:	mgr inż. Jan Sadlik / AF SEKO [cert.proj.R&M Freenet, nr. aut. 209552]		
Sprawdzający:			