

SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SOU-3/R0

SOU-3/R0/F

Nr kat.

INCOBEX

WIDOK

ISO 9001:2000

OPIS TECHNICZNY


7.2

ZASTOSOWANIE

Szafka oświetlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne zadganie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowch zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
 Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
 Znamionowy prąd ciągły 63 A
 Stopień ochrony IP 44
 Klasa ochronności II
 Układ pracy TN

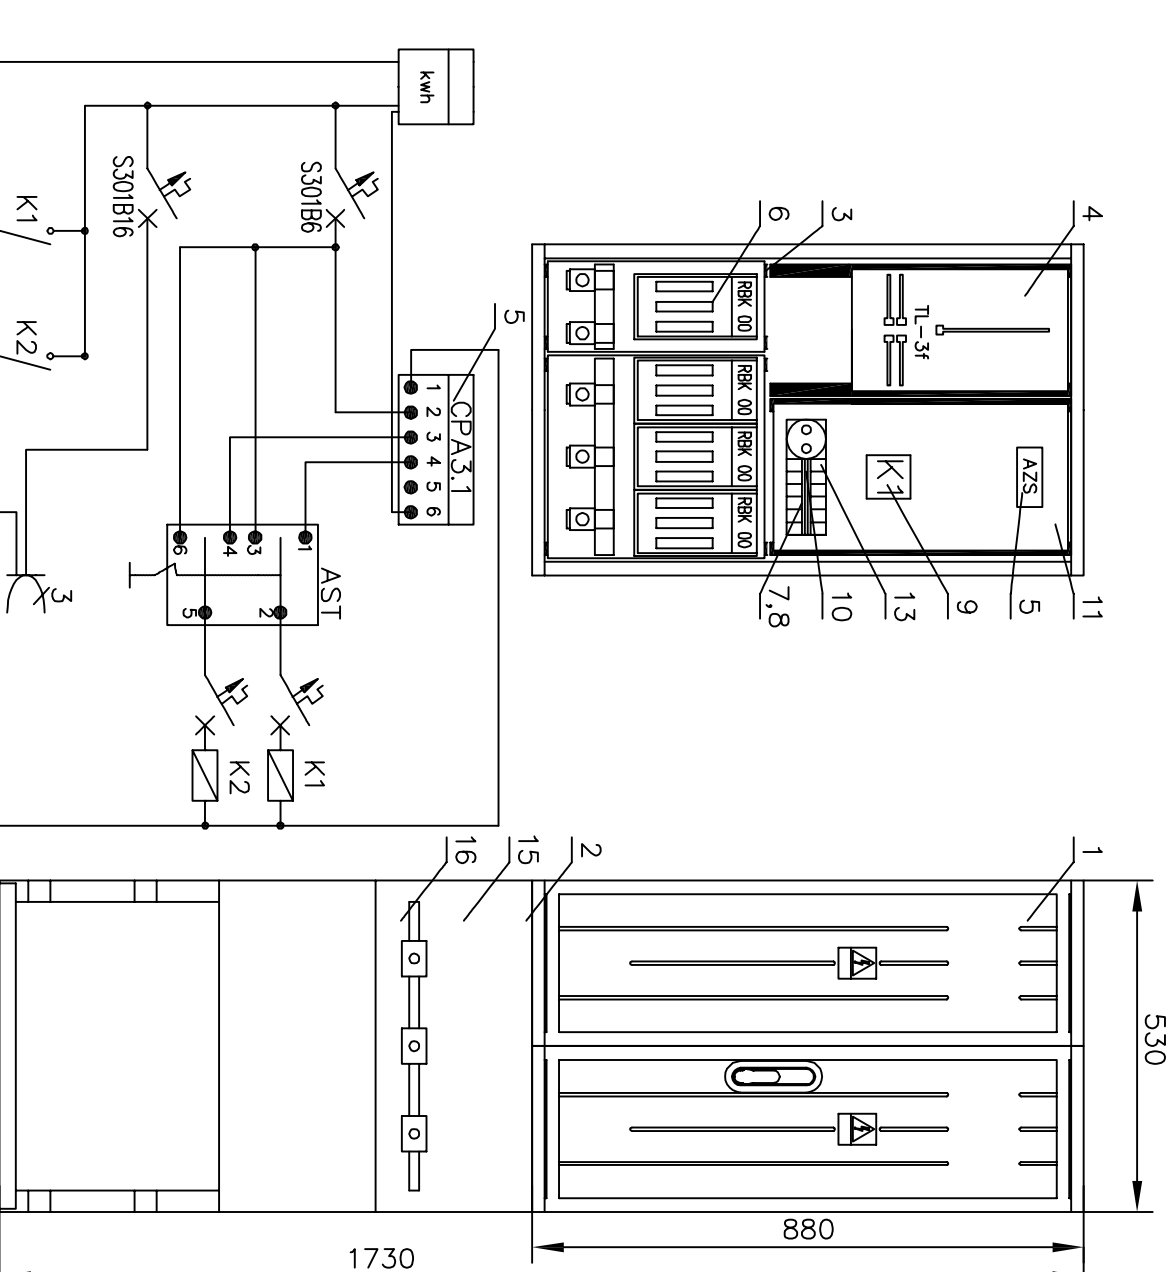

Wyposażenie standardowe	Wnętkowe	Wolnostojące
1 Obudowa ST 2/88/1	1	1
2 Fundament FT-2	-	1
3 Wspornik montażowy	8	8
4 Tablica licznikowa TL-3	1	1
5 Astronomiczny zegar sterujący	1	1
6 Rozłącznik bezp. RBK 00	4	4
7 Wyłącznik nadprądowy S 301 B6	1	1
8 Wyłącznik nadprądowy S 301 B16	1	1
9 Stycznik 63A	2	2
10 Gniazdo wtykowe 1f 16A	1	1
11 Kanat montażowy	3	3
12 Listwa zaciskowa LZ 5X95	-	-
13 Przetłacznik manewrowy AST	1	1
14 Wyłącznik nadprądowy S 301 C4	2	2
Wyposażenie dodatkowe		
13 Uchwył słupowy	2	-
14 Dławik rurowy o 48	4	-
15 Uchwyłły kablowe	-	4
16 Kłtownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych
 Kable zasilające max. 1x5x70 mm
 Kable odpływowe max. 35 mm
 Potęczenia wykonane linką LGY 10

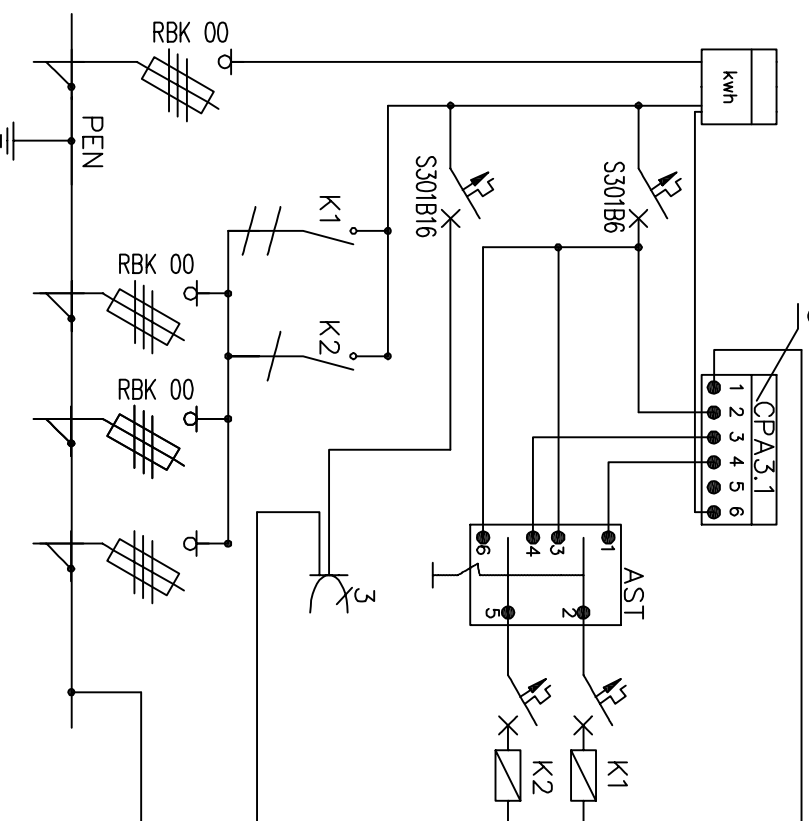

Generatory Realizator Inwestycji Budowlanych sp. z o.o. 30-313 Katowice ul. Mieszczansta 19
 tel./fax: (012) 412-26-95 ; (012) 285-02-35 ; e-mail: ppmr@pse.pl ; ibro@projkative.com

Projektował: **inż. Michał Ciastoń**
 upr.nr. MAB/0087/PWDE/04

Podpis:

Adaptował: **mgr inż. Zdzisław Chudy**
 upr.nr. NB 231/96 MAPIE/6375/02

Sprawdził: **inż. Bolesław Dziegieł**
 upr.nr. 154-km/73 MAPIE/2216/01

Podpis:

Inwestor:

Gmina Cieszyn ul. Rynek 1,
 43-400 Cieszyn

Nazwa projektu:

43-400 Cieszyn

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

Schemat ideowy
punktu zapalania - stan proj.

Skala:

%

Nr rys:

E-5A