


Zасыпка выкопов

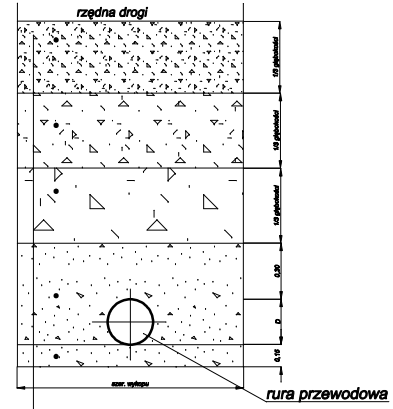

zасыпаніе выкопу крushed камінным ламаным о узяміеніи d 4 - 15 mm (wymagany współczynnik zagęszczenia - 0,98)

zасыпаніе выкопу крushed камінным ламаным о узяміеніи d 15 - 31 mm (wymagany współczynnik zagęszczenia - 0,98)

zасыпаніе выкопу крushed камінным ламаным о узяміеніи d 32 - 63 mm (wymagany współczynnik zagęszczenia - 0,98)

zасыпаніе przewodu plaskiem - 30 cm.

podсыпка под проводом з piasku - 15 cm.

PUH Herbeczek - Głajcar Danuta ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyń	
Branża:	Uzbrojenie
Faza:	Projekt budowlano - wykonawczy
Tytuł:	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. MOSTOWEJ w CIESZYŃIE
Treść rysunku:	PROFIL PRZYŁĄCZY
Data wykonania:	07. 2008 Skala: 1:100/500
Autor projektu:	mgr inż. D. Herbeczek - Głajcar
Opracował:	mgr inż. D. Herbeczek - Głajcar
Sprawdził:	mgr inż. I. Swarowska
Pow.Matrycy w m2:	Rys.nr: 3