



WYTYCZNE POSADOWIENIA I ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE


GRUNTY ŻWIROWE



DOCIEPLENIE RUROCIĄGU




GRUNTY NIESPOISTE I SPOISTE

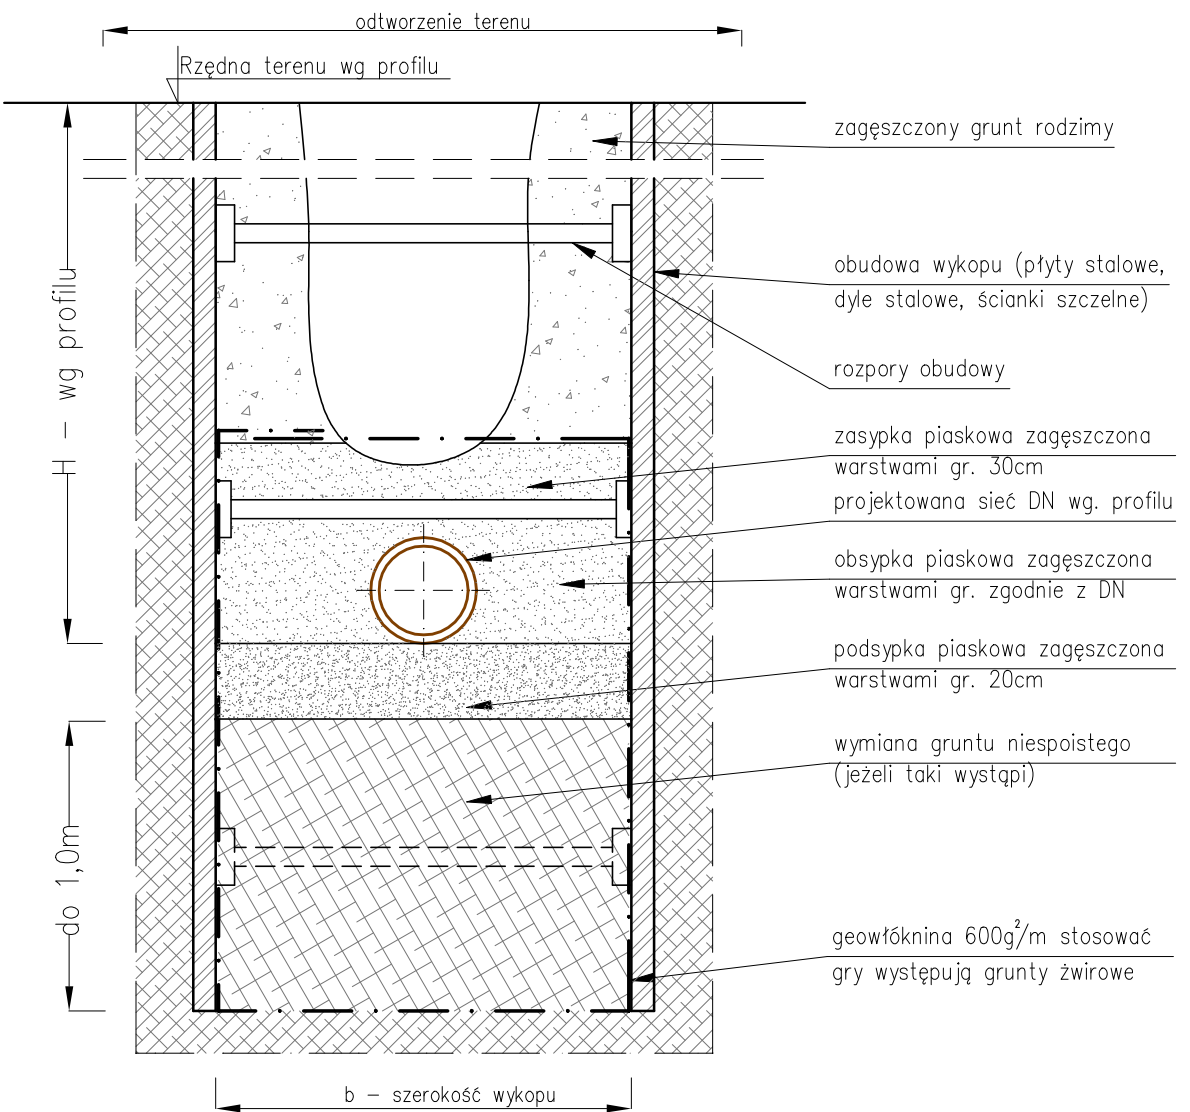

Dz	Szerokość wykopu
≤ 150	$b = Dz + 0.65m$
$150 \leq 300$	$b = Dz + 0.70m$
$300 \leq 400$	$b = Dz + 0.75m$

Dz – zewnętrzna średnica rury
b – min.szerokość wykopu

 <div>INSTAL Cymorek Sp. j. Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów</div>		
Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn		Nr rys: 8
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej w Cieszynie		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Rysunek: UMOCNIE NIE WYKOPÓW, DOCIEPLE NIE RUROCIĄGU		Skala: 1 : 20
Projektował: mgr inż. Janina Korcz upr. bud. proj. 47/93 B-B	Opracował: mgr inż. Adam Sapeta	Data: 12.2017