Studnia rozprężna Sr2

Przekrój A–A

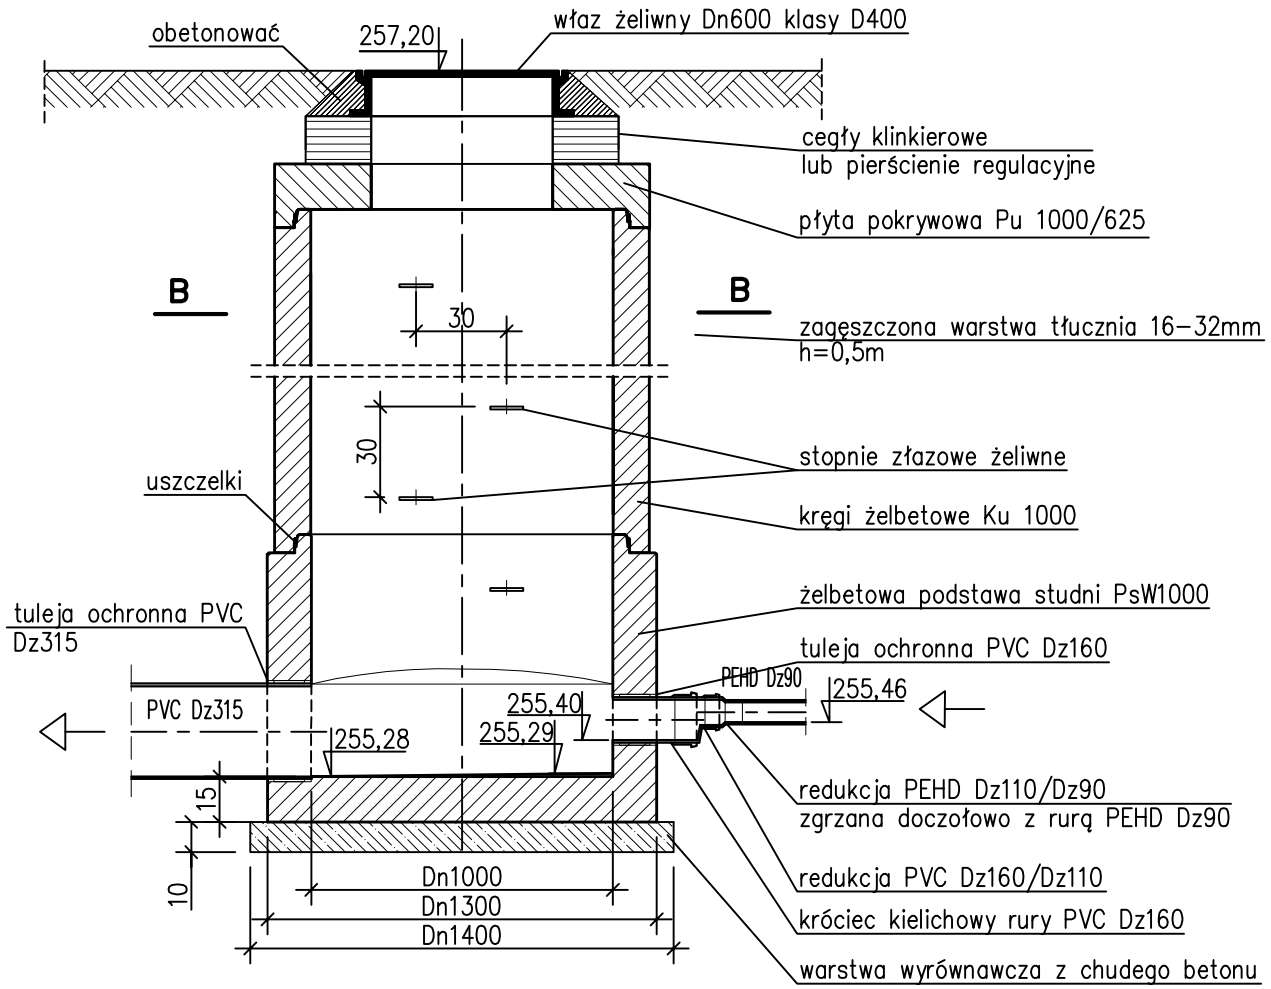

Przekrój B–B

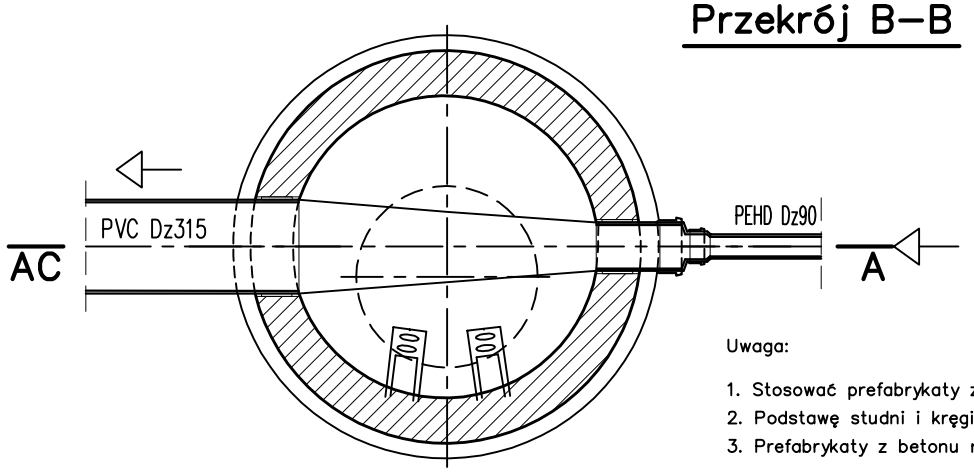

Uwaga:

1. Stosować prefabrykaty zgodne z PN–EN 1917:2004
2. Podstawę studni i kręgi łączyć na uszczelkę
3. Prefabrykaty z betonu min. klasy C35/45

Studnia rozprężna Sr3

Przekrój A–A

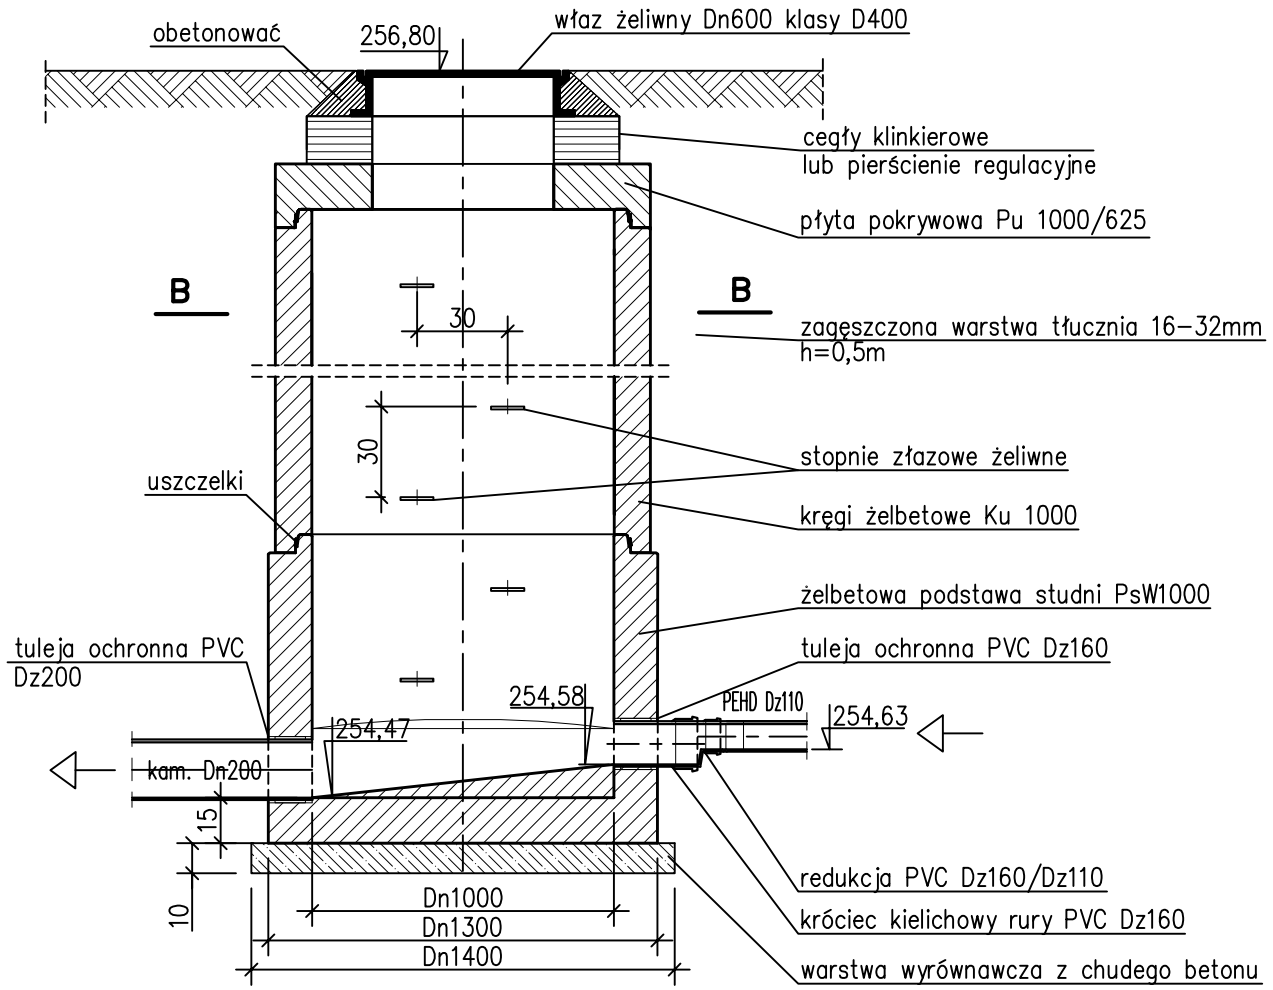

Przekrój B–B

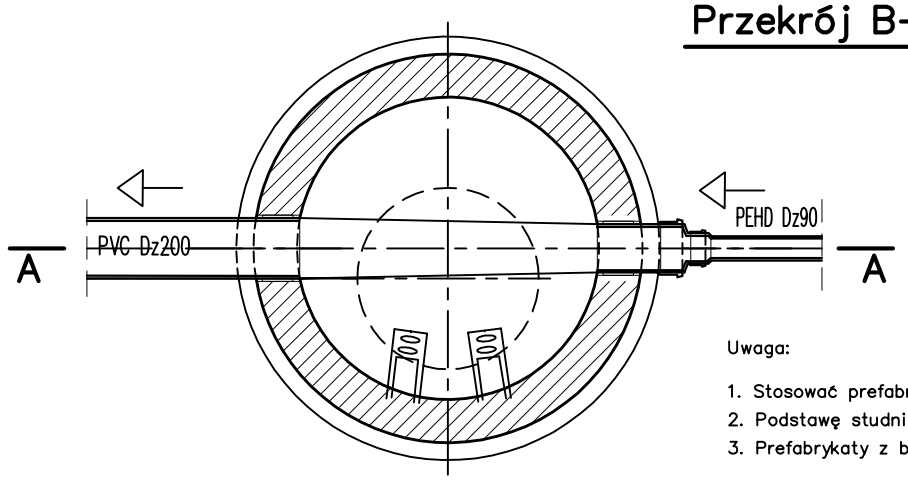

Uwaga:

1. Stosować prefabrykaty zgodne z PN–EN 1917:2004
2. Podstawę studni i kręgi łączyć na uszczelkę
3. Prefabrykaty z betonu min. klasy C35/45

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zoo.
ul. Słowicza 59, 43–400 Cieszyn

Temat: Projekt budowlany
budowy/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulic: Frysztackiej i Chemików w Cieszynie
ETAP I

Tytul rys.:
Studzienki rozprężne Sr2, Sr3

Data:	Skala:	Nr rys.:
06.2018	1:25	9/2