


# RZUT PIĘTRA

skala 1:100  
stan istniejący

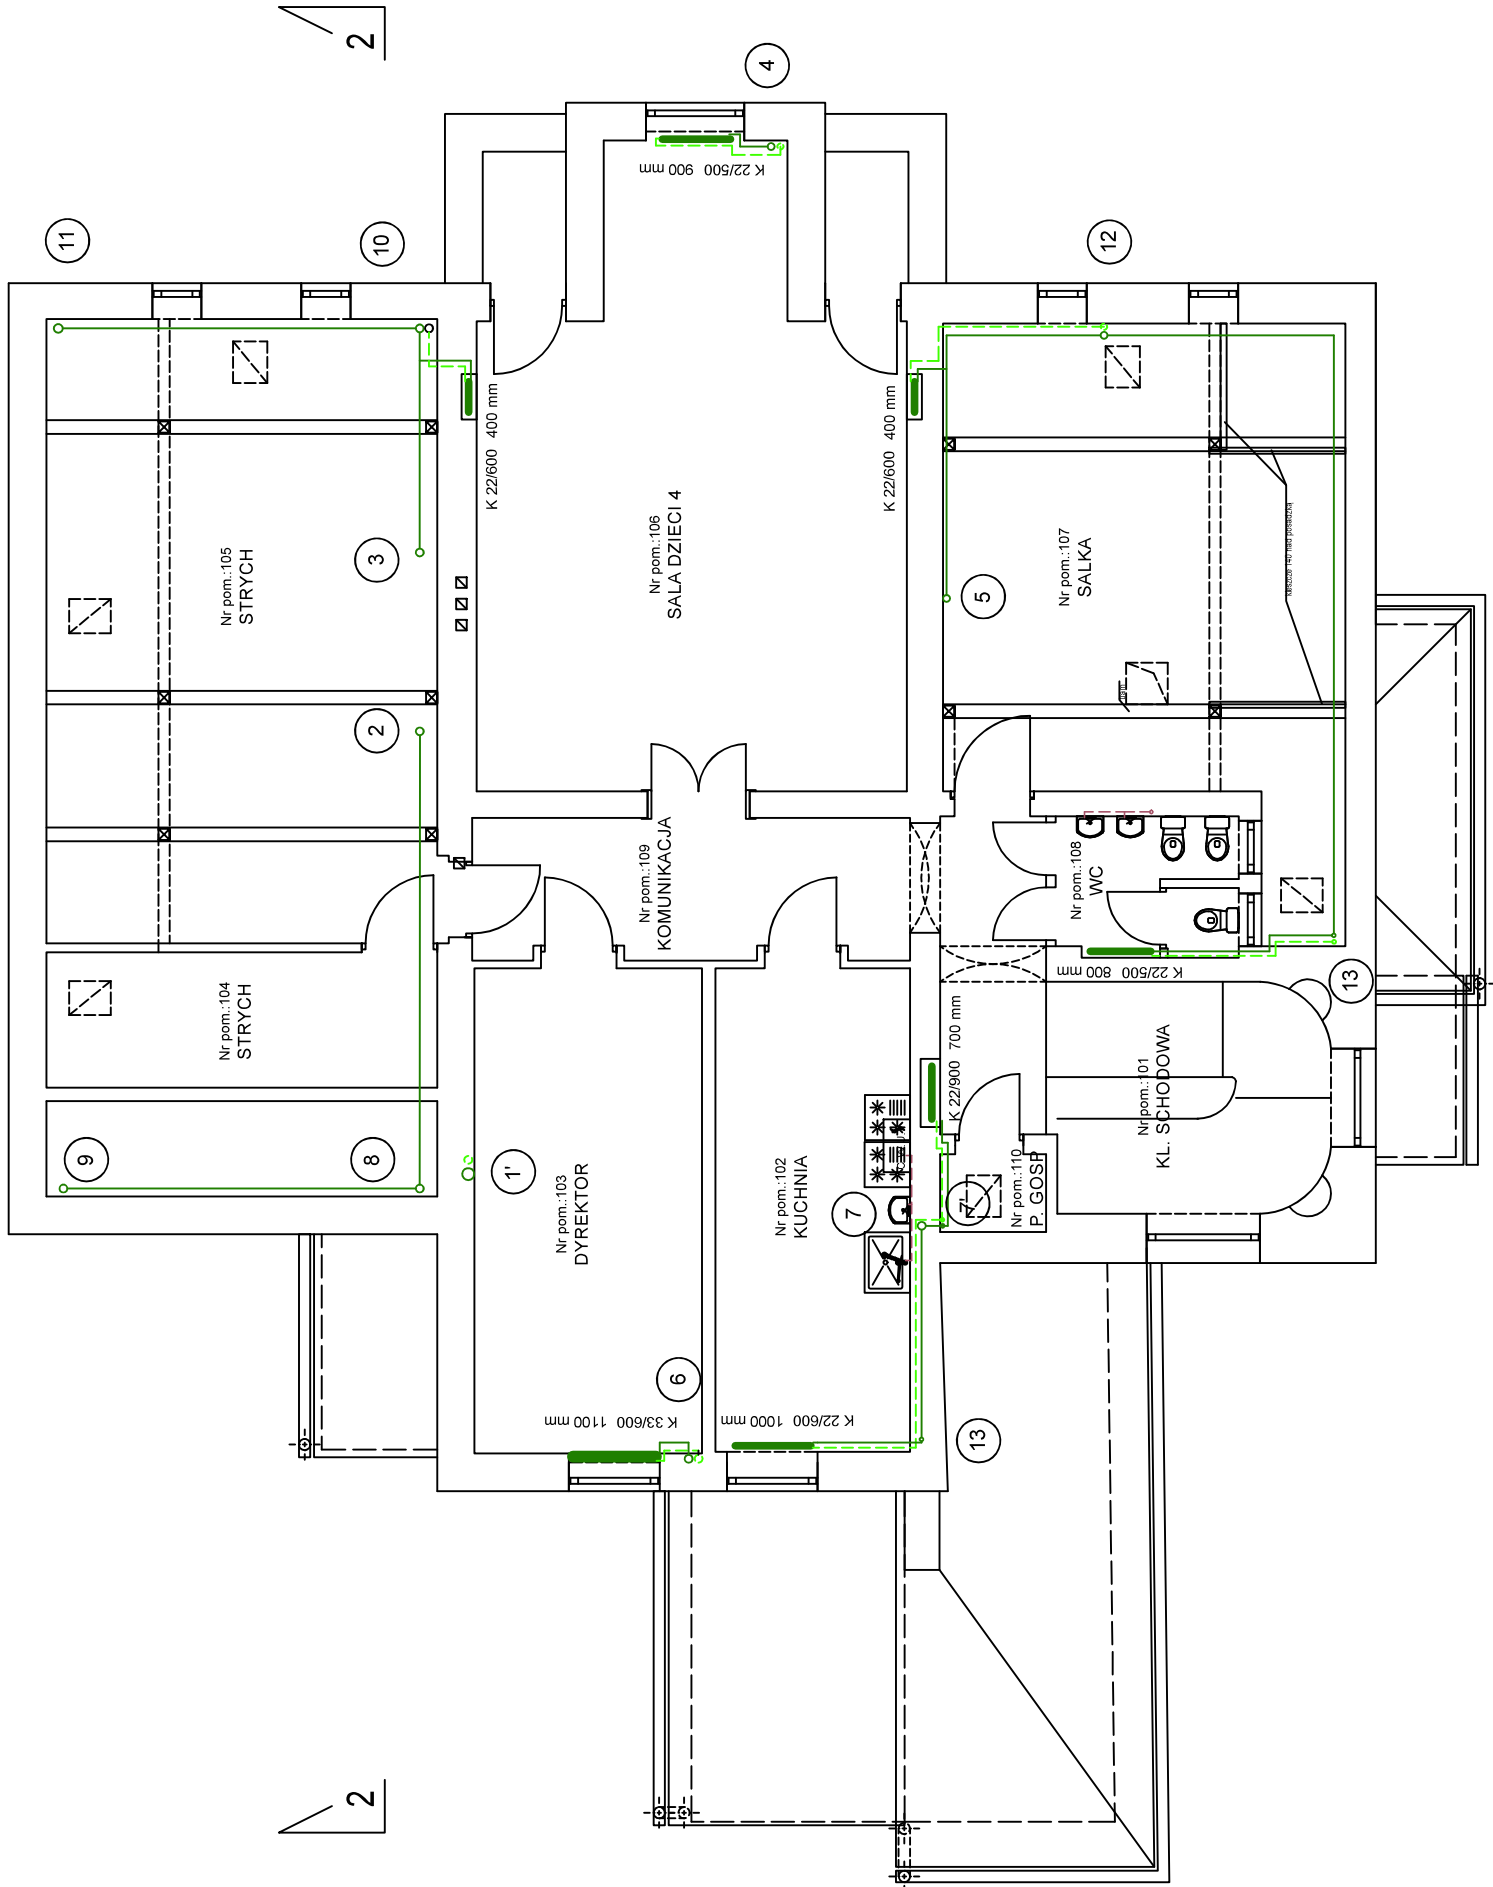

## LEGENDA

istniejąca instal. c.o. (rury stalowe)  
zasilanie  
powrót

istniejący pion c.o.

istniejący grzejnik stalowy  
typ (konwekcyjny/lazienkowy) / wysokość(mm) długość (mm)

istniejąca woda ciepła

gazowy podgrzewacz wody, przepływowy

Uwaga:

Istniejące instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody częściowo prowadzone są podtynkowo - w miejscach tych naniesiono je schematycznie.

Przewody istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w całości podlegają likwidacji. Grzejniki zostaną podłączone do projektowanych przewodów.  
Istniejąca instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie połączona z projektowaną instalacją c.w.u. i cyrkulacji.

BIASSTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O. CIESZYŃ, ul. JANA 18 TEL. (0-33) 852-1488 TEL. (0-33) 852-1338		Branża: Sanitarna	Cn 579
		Faza: Inwentaryzacja	
		Objekt: Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Cieszynie ul. Michejdy 10 Treść rysunku: RZUT PIĘTRA - inwentaryzacja instalacji c.o. oraz c.w.u.	
		Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska	
		Nr uprawnień: 315/80 Kt	
		Opracowała: mgr inż. K. Kubok	
		Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin	
		Data wykonania: 12.2018	Skala: 1:100
			Rys. nr: I-3
		Licencja # 1243352	