


# RZUT PODDASZA

skala 1:100

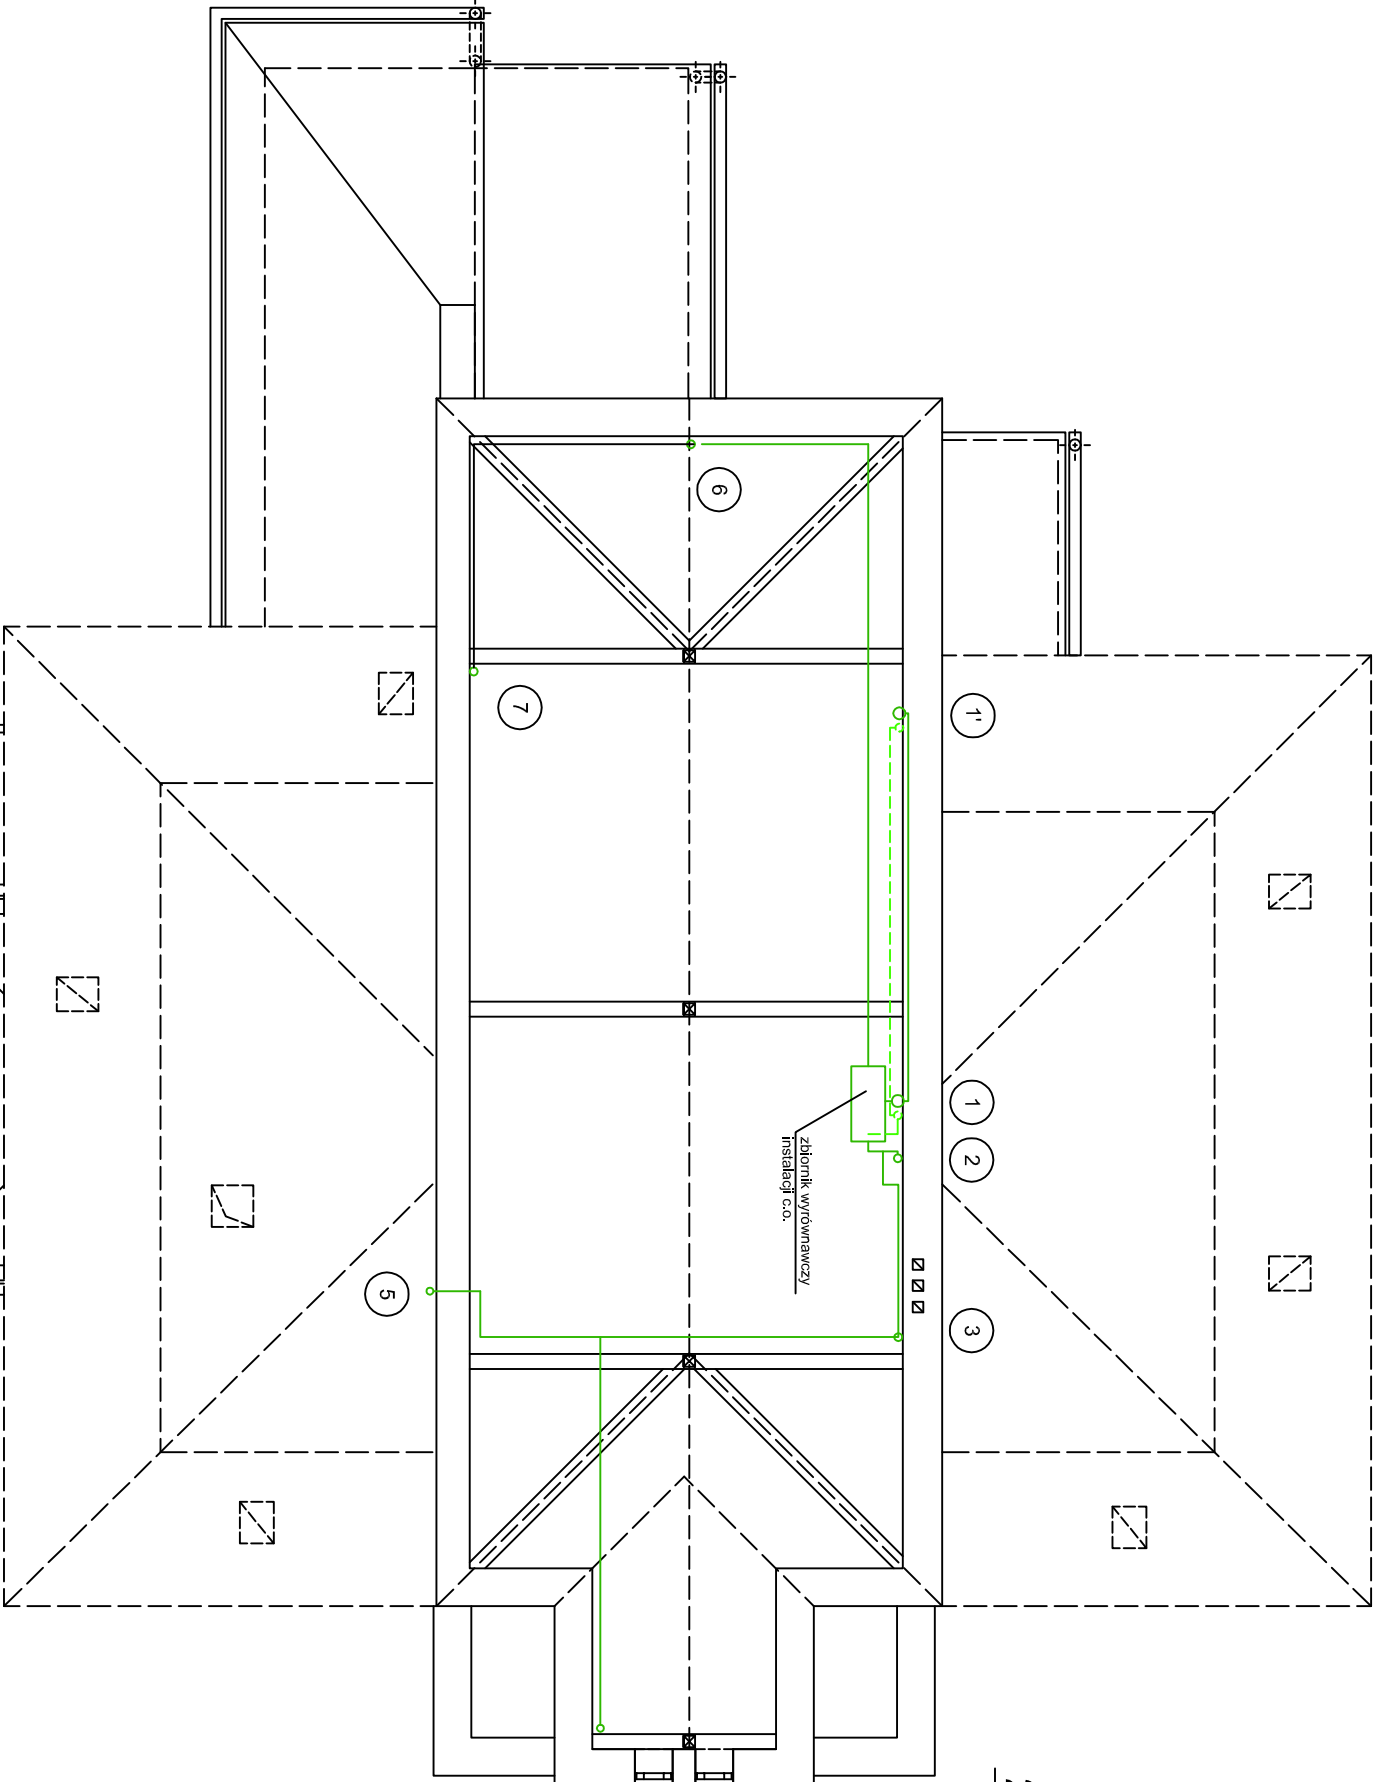

## LEGENDA

- istniejąca instal. c.o. (rury stalowe)
- zasilanie
- powrót
- 4 8 istniejący pion c.o.

Przewody istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w całości podlegają likwidacji.

BIASŁO PROJEKT		CIĘŻYNA I. JAWA 9	
SPÓŁKA Z O.O.		TEL. (033) 857-468	
		TEL. (033) 857-598	
		CIĘŻYNA	
Branża:	Sanitarna	Cn 579	
Faza:	Inwentaryzacja		
Objekt: Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Cieszyńie ul. Michajdy 10 Treść rysunku: RZUT PODDASZA - inwentaryzacja instalacji c.o. oraz c.w.u.			
Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska			
Nr uprawnień: 315/80 Kt			
Opracowała: mgr inż. K. Kubok			
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin			
Data wykonania: 12.2018		Skala: 1:100	Rys. nr: 14
Licencja # 1243352			