



WYTYCZNE POSADOWIENIA I ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE


GRUNTY ŻWIROWE



DOCIEPLENIE RUROCIĄGU

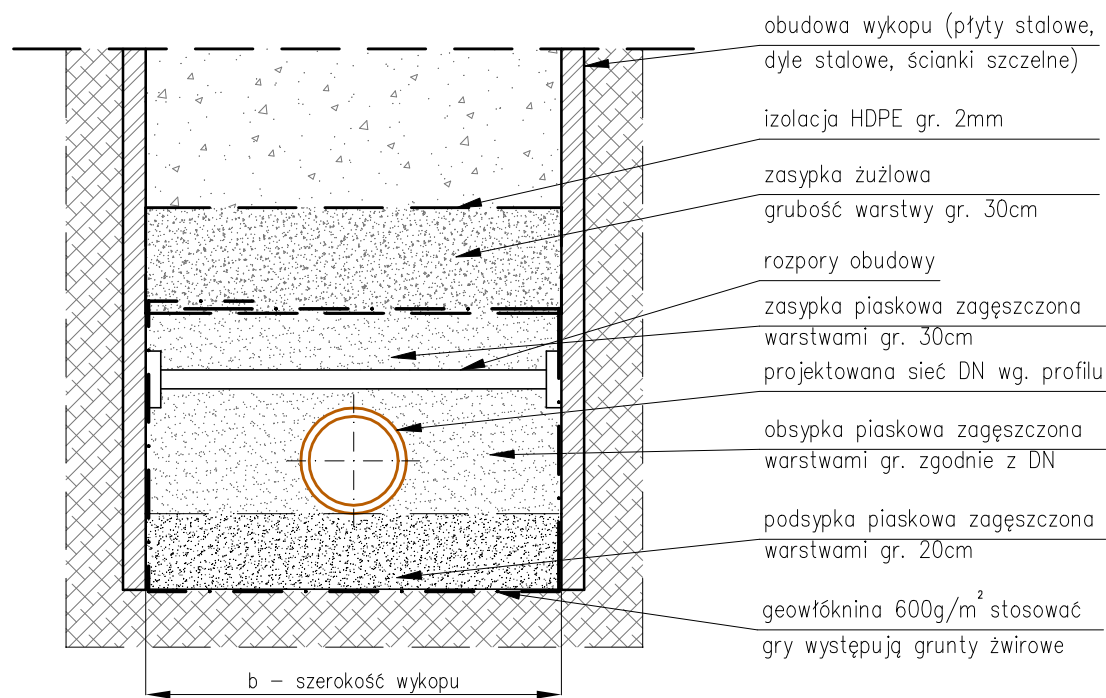


GRUNTY NIESPOISTE I SPOISTE

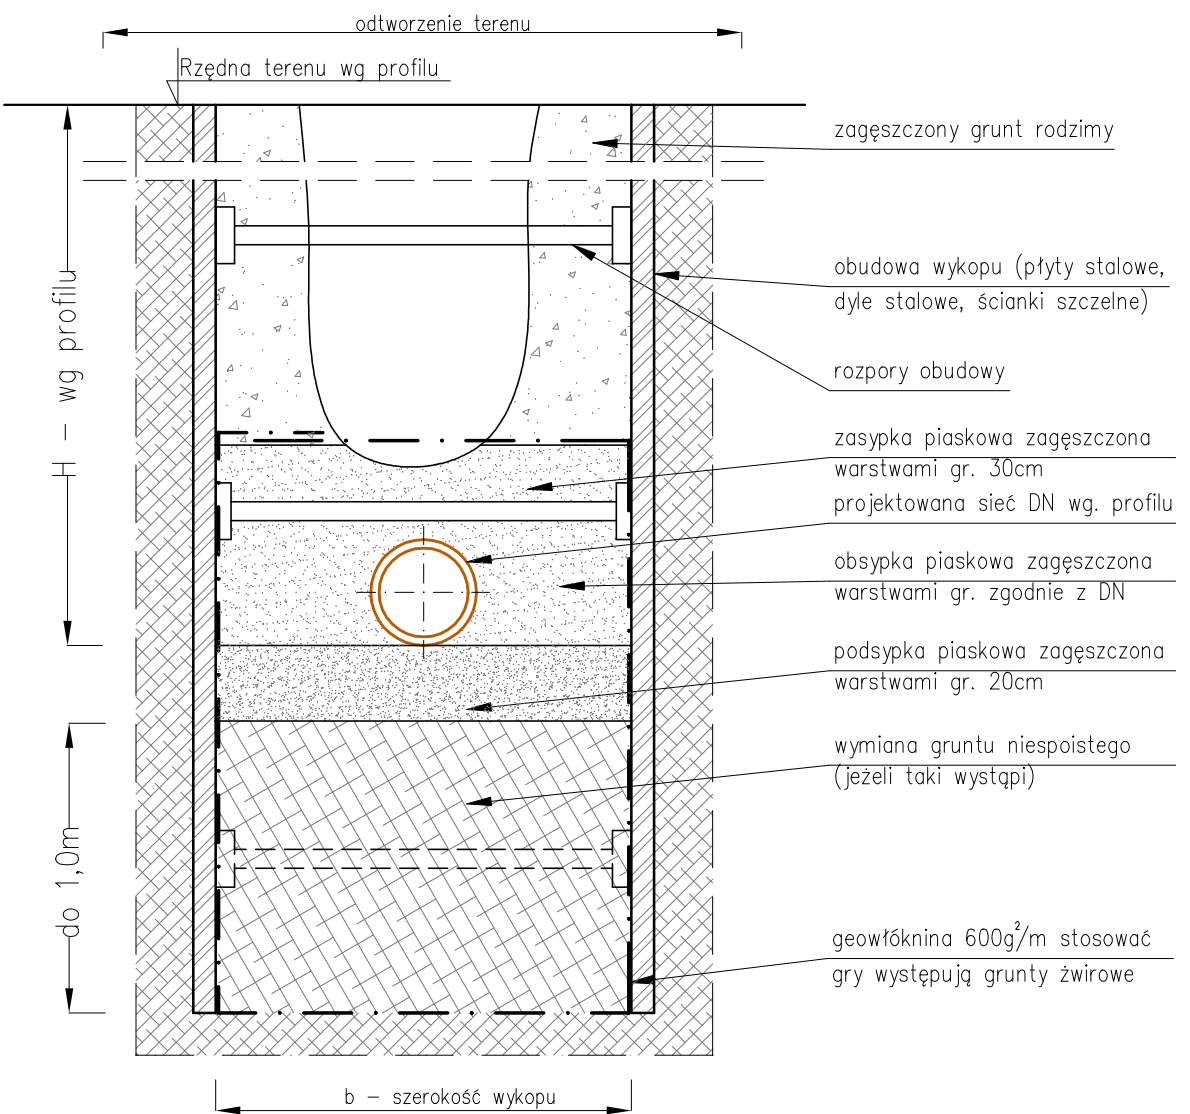

Dz	Szerokość wykopu
$\leq 150$	$b = Dz + 0.65m$
$150 \leq 300$	$b = Dz + 0.70m$
$300 \leq 400$	$b = Dz + 0.75m$

Dz - zewnętrzna średnica rury  
 $b$  - min.szerokość wykopu

 <div>INSTAL Cymorek Sp. j. Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów</div>		
Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn		
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie		Nr rys: <b>8</b>
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Rysunek: UMOCNIENIE WYKOPÓW, DOCIEPLENIE RUROCIĄGU		Skala: 1 : 20
Projektował: mgr inż. Adam Sapeta upr. bud. proj. - wyk. nr SLK/8197/PWBS/18		Data: 10.2019