



WYTYCZNE POSADOWIENIA I ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE


GRUNTY ?WIOWE

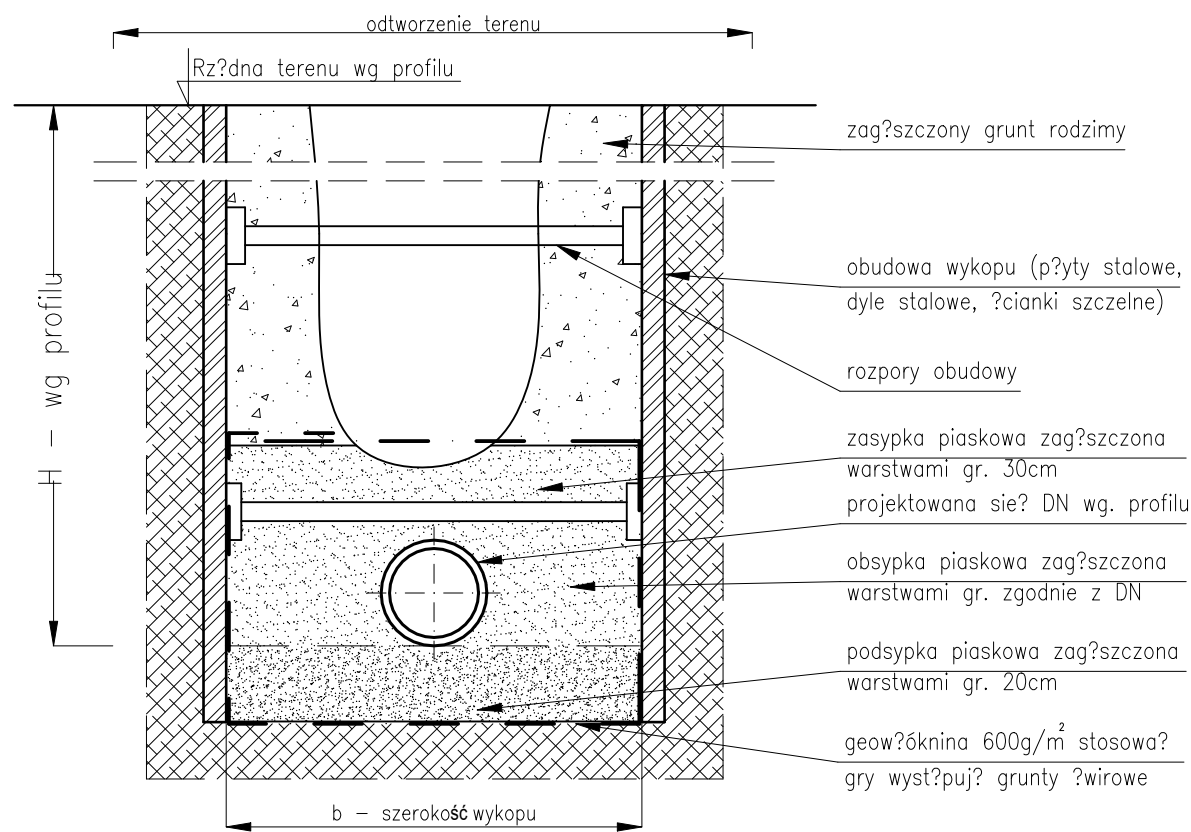

DOCIEPLENIE RUROCIĄGU

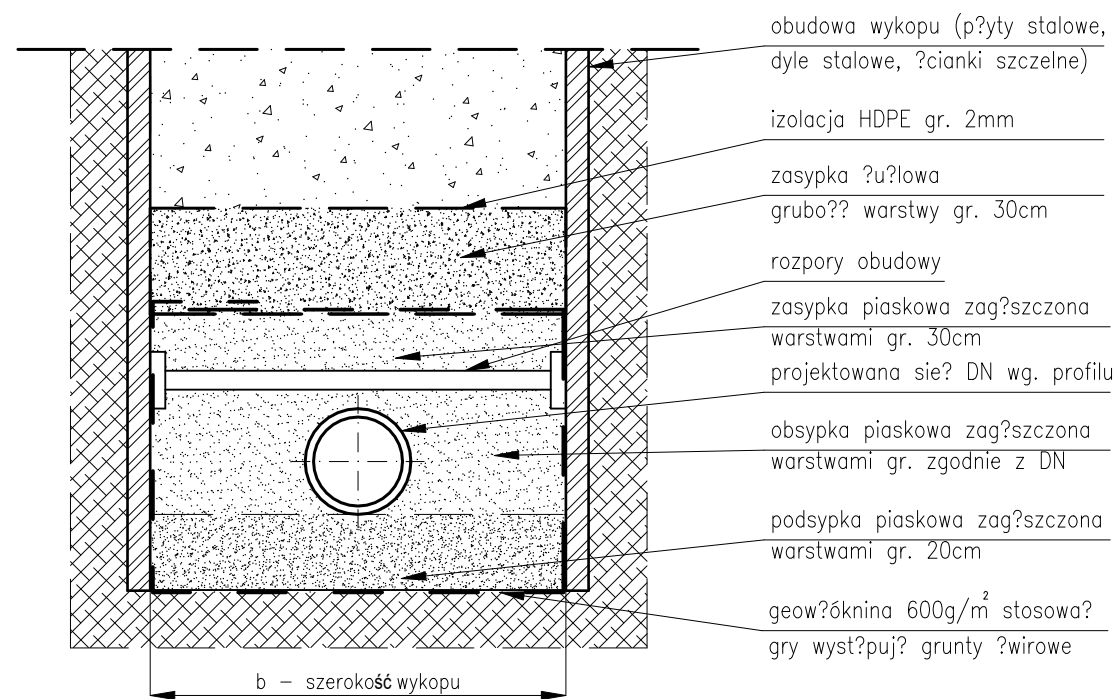


GRUNTY NIESPOISTE I SPOISTE

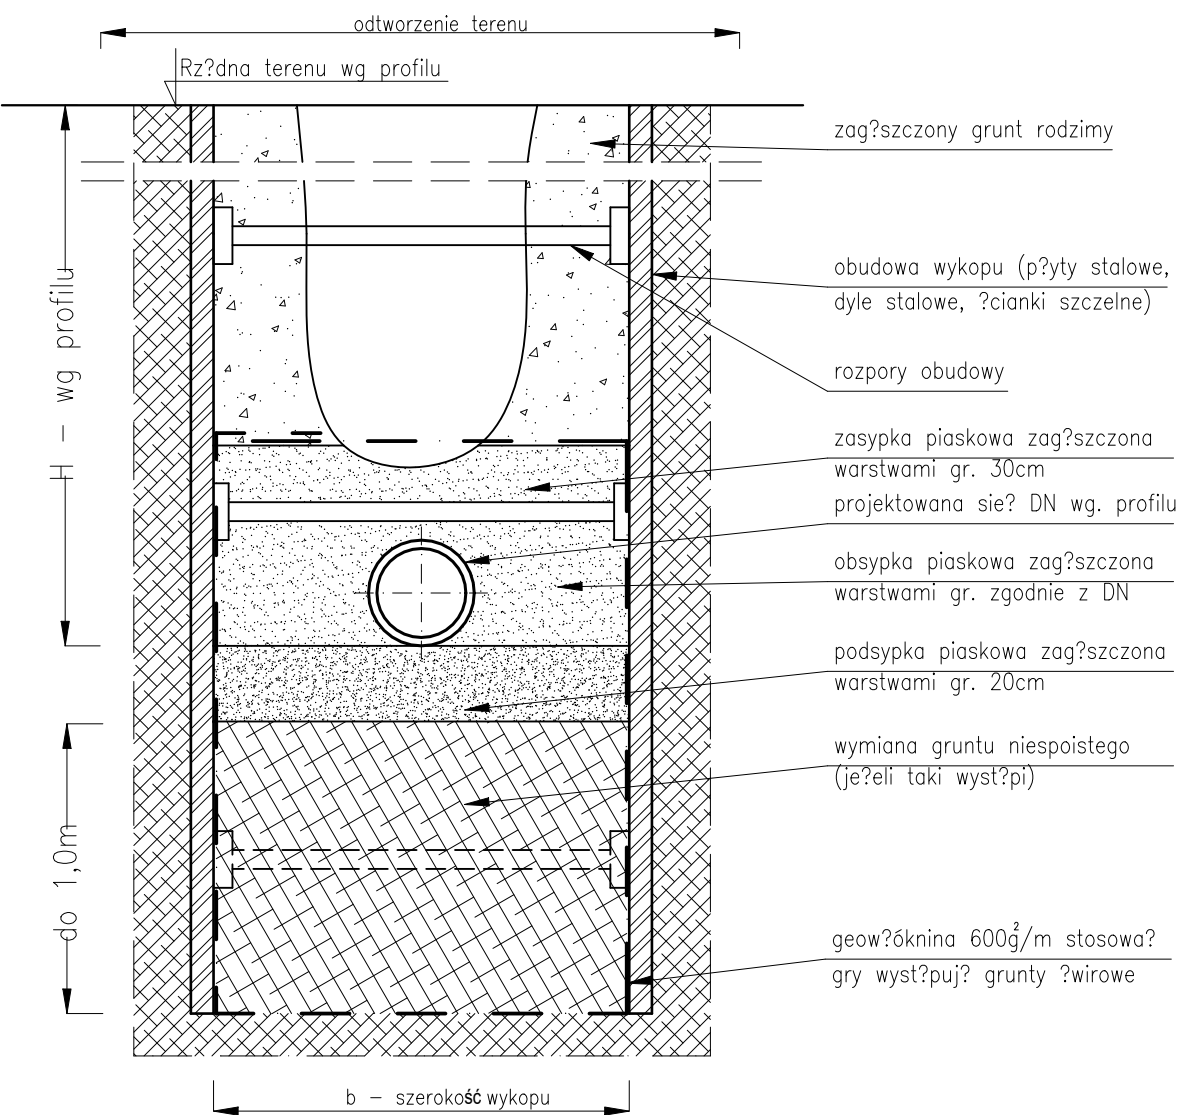

Dz	Szeroko?? wykopu
$\leq 150$	$b = Dz + 0.65m$
$150 \leq 300$	$b = Dz + 0.70m$
$300 \leq 400$	$b = Dz + 0.75m$

Dz – zewn?trzna ?rednica rury  
b – min.szeroko?? wykopu

 <b>INSTAL Cymorek Sp. j.</b> Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów		
Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn		Nr rys: <b>8</b>
Zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej w Cieszynie		
Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
Rysunek: UMOCNIE WYKOPÓW, DOCIEPLENIE RUROCIĄGU		Skala: <b>1 : 20</b>
Projektował: mgr inż. Adam Sapeta upr. bud. proj.-wyk. nr SLK/8197/PWBS/18	Sprawdził: mgr inż. Janina Korcz upr. bud. proj. nr 47/93 B-B	Data: <b>03.2022</b>