




PRZEKRÓJ A-A

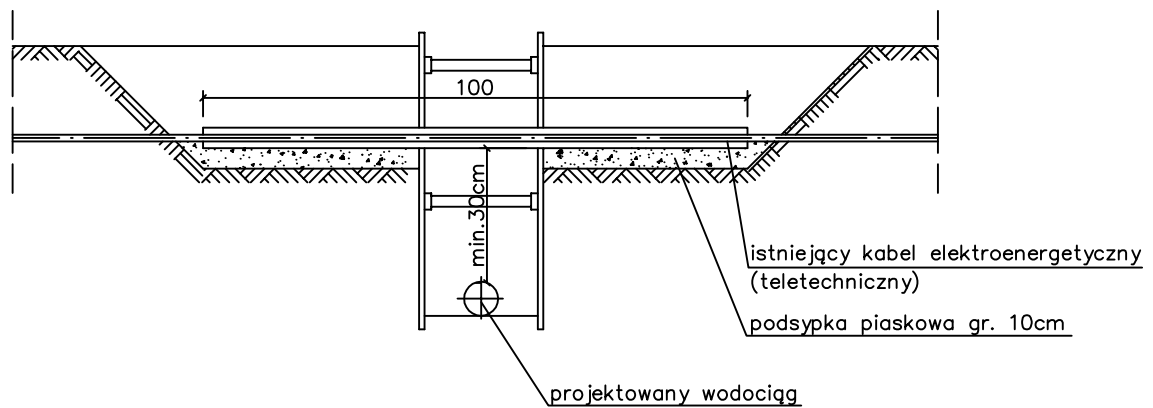

RZUT POZIOMY

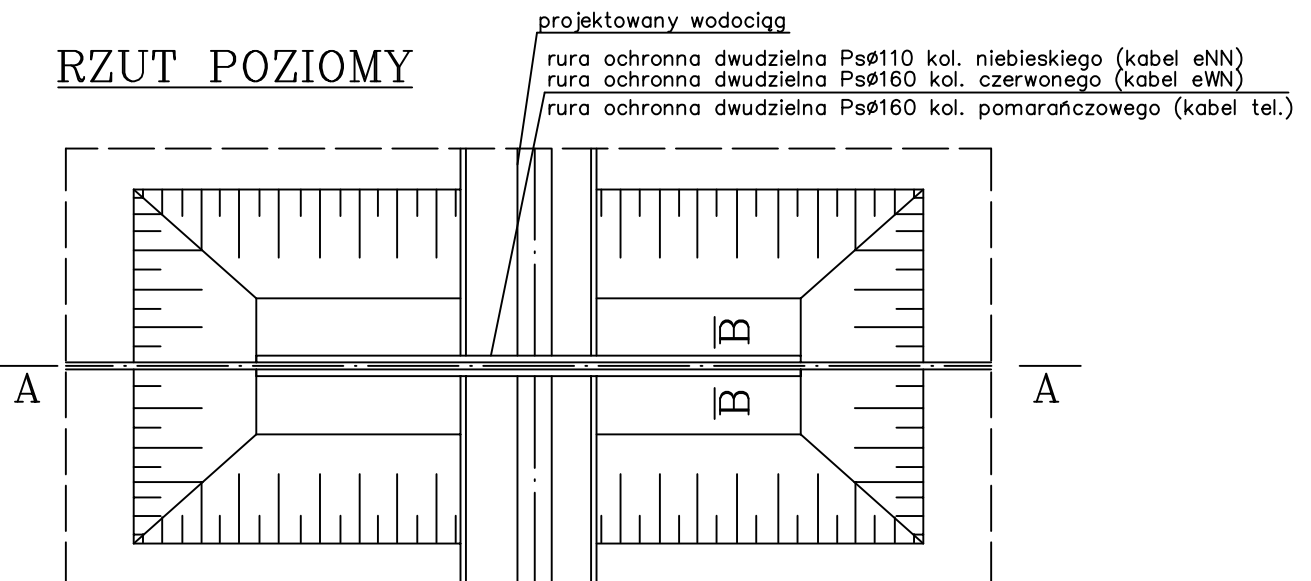

PRZEKRÓJ B-B

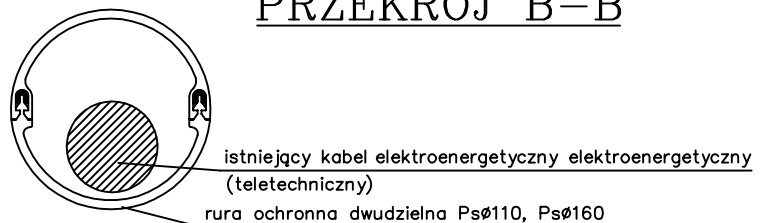

UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza wodociąg i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach elektroenergetycznych stosować rury ochronne dwudzielne koloru: niebieskiego (kabel NN), czerwonego (kabel WN)
3. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru prac zanikowych

HYDROEKO Jerzy Jarząb

43-400 Cieszyń, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01

Inwestor: Gmina Cieszyń
Rynek 1, 43-400 Cieszyń

Temat: Budowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Cieszyń

Sprawił:
mgr inż. A. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego (teletechnicznego)**

Data: 05.2022

Skala:

Nr rys.:

6