
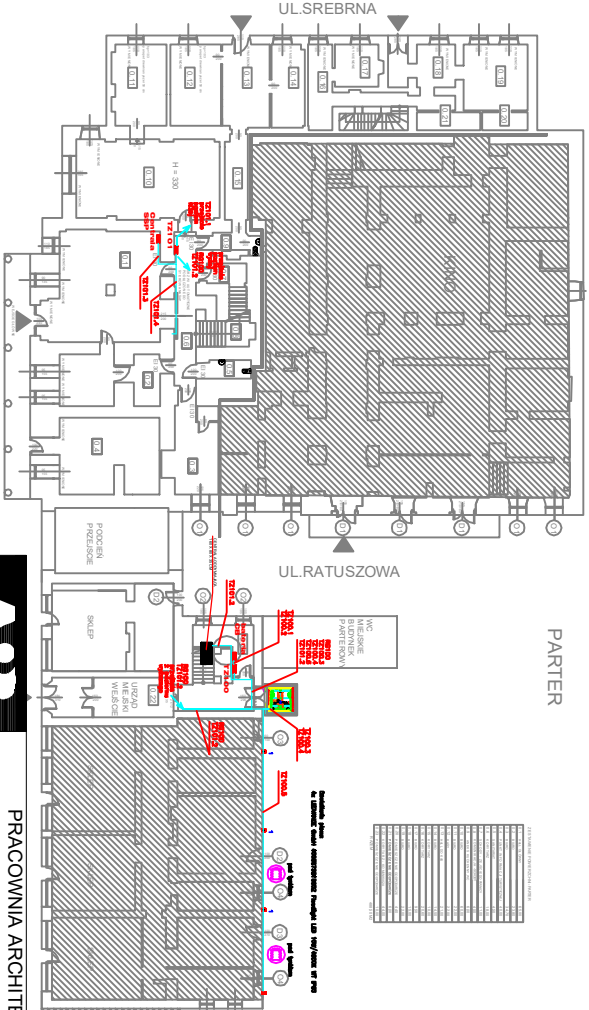


Oświetlenie placu:  
4x LEDVANCE GmbH 4058075810952 Floodlight LED 10W/4000K WT IP65

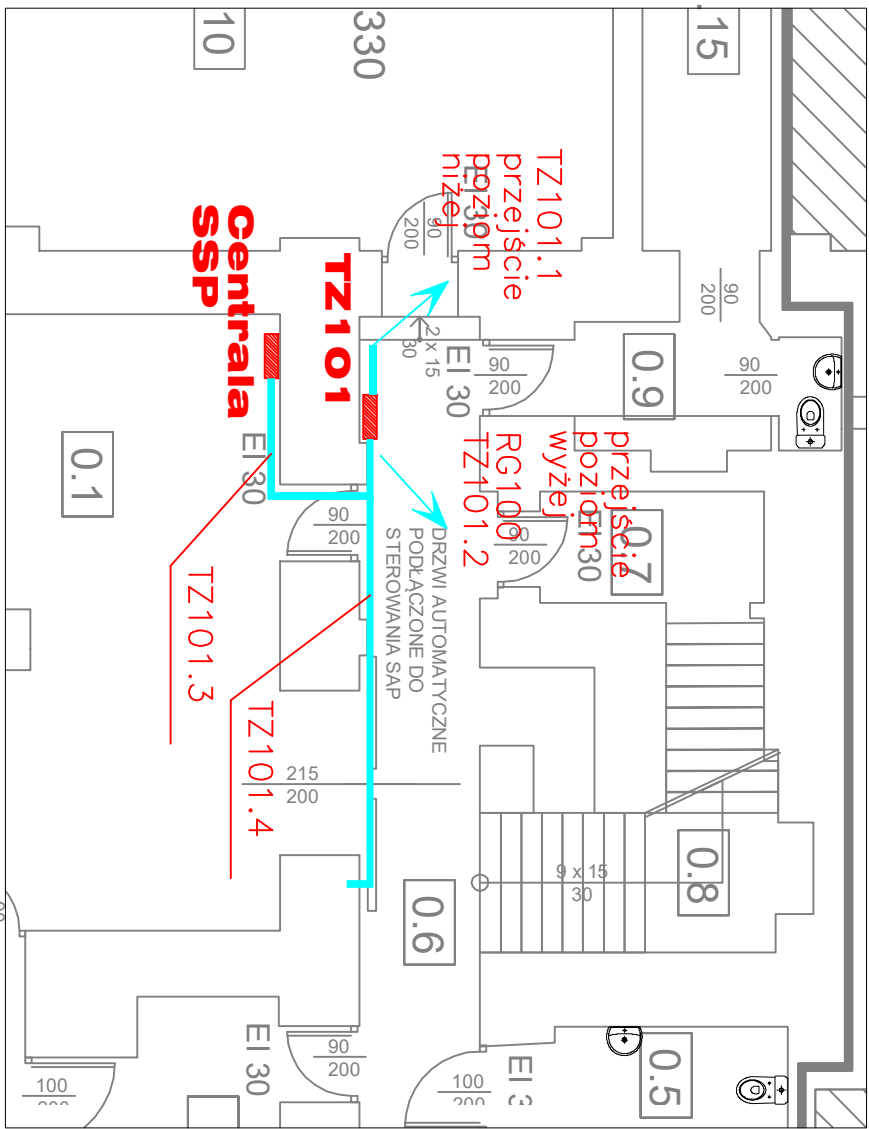

LEGENDA

Rurka ochronna (peszel)

TZ100.1  
7r prowadzonego kabla  
(zgodnie ze strukturą zasilania,  
schematami i listą kablową)

TZ101.1  
zmiana poziomów

XX  
Rozdzielnie, tablice,  
szafy zasilające

OZNACZENIA KABLI I PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH  
POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA ZGODNIE Z LISTĄ  
KABLOWĄ (opis techniczny inst. elektrycznych)

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel.: 32 230 46 36, 601 064 899, 3dglwice@poczta.fm, www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU RATUSZA CIESZYŃSKIEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PROZ	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Pokorneda Nr Upr. SLK/0998/POE/05 Nr Upr. SLK/3710/OWOE/11
ADRES:	43-400 CIESZYN, RYNEK 1	SPRAWDZIŁ:	
TEMAT RYSUNKU:	TRASY KABLOWE PARTER		
INWESTOR:	GINIA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA:	PBW/EL	DATA:	sierpień 2018
		SKALA:	1:100
		NR RYSUNKU:	E-05